

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski

.....
ZATWIERDZAM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie



INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU NYSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZA 2024 ROK

marzec 2025 r.

Spis treści

1 Organizacja komendy, zatrudnienie, posiadany sprzęt.....	5
1.1 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Nysie.....	5
1.2 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Głucholazach.....	6
1.3 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Paczkowie.....	6
1.4 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nysie.....	7
2 Analiza zagrożeń powiatu nyskiego.....	8
2.1 Zagrożenia związane z rodzajem zabudowy (konstrukcja, wysokość, kategoria zagrożenia ludzi).....	8
2.1.1 Liczba mieszkańców gmin.....	8
2.1.2 Rodzaj zabudowy.....	8
2.1.3 Palność konstrukcji budynków.....	8
2.1.4 Wysokość budynków.....	9
2.1.5 Kategoria zagrożenia ludzi.....	9
2.2 Zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, w tym zakładów mogących powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej.....	9
2.2.1 Dragongaz Sp. z o.o. – ZDR.....	9
2.2.2 Umicore Poland Sp z o.o. – ZDR.....	10
2.2.3 Bioagra S.A. Zakład produkcji etanolu – ZDR.....	10
2.2.4 Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – ZZR	10
2.3 Zagrożenia związane z infrastrukturą komunikacyjną i transportową (szlaki kolejowe, drogi, lotniska, szlaki wodne, transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych, transport rurociągami i gazociągami).....	10
2.3.1 Szlaki kolejowe.....	10
2.3.2 Szlaki drogowe.....	11
2.3.3 Transport rurociągami i gazociągami.....	12
2.4 Zagrożenia związanego z występowaniem na danym obszarze cieków i zbiorników wodnych lub budowli hydrotechnicznych (zagrożenie powodziowe oraz utonięcia).....	14
2.4.1 Podstawowe parametry budowli hydrotechnicznych.....	15
2.4.1.1 Elektrownia wodna Topola.....	15
2.4.1.2 Elektrownia wodna Kozielno.....	16
2.4.1.3 Elektrownia wodna Otmuchów.....	16
2.4.1.4 Elektrownia wodna Nysa.....	16
2.4.2 Newralgiczne obiekty zagrożone zalaniem przy zniszczeniu budowli hydrotechnicznych.....	17
2.5 Zagrożenia związane z występowaniem na danym terenie obszarów leśnych.....	17
2.6 Inne zagrożenia specyficzne dla danego obszaru (np.: tereny podatne na osunięcia, tereny górnicze, obszary górskie lub nadmorskie, miejsca zgromadzeń ludzkich itp.).....	19
2.7 Podsumowanie i wnioski z analizy zagrożeń.....	19
3 Działalność operacyjna.....	21
3.1 Statystyka interwencji.....	21
3.2 Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu.....	22
3.2.1 Zestawienie interwencji za rok poddany analizie w rozbiciu na rodzaj zdarzenia w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.....	22
3.2.2 Zestawienie ilości zdarzeń w rozbiciu na godzinę zauważenia zdarzenia.....	23
3.2.3 Zestawienie interwencji w rozbiciu na miesiące 2024 roku.....	23
3.2.4 Inne dane operacyjne pozwalające opisać gotowość operacyjną z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność.....	24
3.2.5 Realizacja poszczególnych dziedzin ratownictwa w zakresie specjalistycznym na terenie powiatu nyskiego.....	24

3.2.6 Rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nyskiego....	27
3.2.7 Organizacja działań ratowniczo-gaśniczych.....	28
3.2.8 Ćwiczenia.....	28
3.3 Współdziałanie z podmiotami ratowniczymi z Republiki Czeskiej.....	29
3.4 Współpraca i nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi.....	29
4 Zadania w sferze kontrolno - rozpoznawczej.....	30
4.1 Kontrole obiektów.....	30
4.2 Przeprowadzone kontrole.....	30
4.3 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.....	31
4.4 Odbiory obiektów budowlanych.....	32
4.5 Postępowanie pokontrolne.....	33
4.6 Opis działalności kontrolno - rozpoznawczej.....	34
4.7 Podsumowanie działalności kontrolno - rozpoznawczej.	35
5 Stan kadrowy i struktura wykształcenia zawodowego.....	36
5.1 Struktura zatrudnienia.....	36
5.1.1 Funkcjonariusze PSP.....	36
5.1.2 Pracownicy cywilni.....	37
5.1.3 Fluktuacja kadry.....	37
6 Finanse.....	39
7 Zadania w sferze technicznej i kwatermistrzowskiej.....	40
7.1 Wyposażenie w sprzęt.....	40
7.2 Utrzymanie w pełnej sprawności środków transportowych i sprzętu silnikowego.....	40
7.3 Wypadki i uszkodzenia samochodów, sprzętu oraz szkody w mieniu PSP.....	42
7.4 Poprawa stanu wyposażenia i umundurowania strażaków.....	43
7.5 Przeprowadzone bieżące prace remontowe i zakupy materiałów.	44
7.6 Przeglądy budowlane oraz instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej....	44
7.7 Wyszczególnienie ważniejszych prac remontowych:.....	44
7.8 Sprzęt komendy przekazany do jednostek OSP.....	45
7.9 Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.....	45
7.10 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nysie wraz z JRG.....	46
8 Wnioski.....	48

1 Organizacja komendy, zatrudnienie, posiadany sprzęt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie zwana dalej komendą wykorzystuje obiekty znajdujące się w Nysie ul. Szopena 5, Głuchołazach ul. Grunwaldzka 4a oraz Paczkowie ul. Jagiellońska 2a. W lokalizacjach tych funkcjonują jednostki ratowniczo-gaśnicze, które stanowią podstawę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu poprzez prowadzenie działań ratowniczych.

Struktura zatrudnienia komendy na 31 grudnia 2024 roku to 161 etatów, w tym 158 funkcjonariuszy i 3 etaty cywilne. Stan etatowy samej komendy (bez jednostek ratowniczo - gaśniczych) to 21 etatów zajmowanych przez funkcjonariuszy i 3 etaty zajmowane przez pracowników cywilnych. Ta część komendy realizuje następujące zadania ustawowe:

- operacyjno – szkoleniowe,
- kontrolno – rozpoznawcze,
- kwatermistrzowsko – techniczne,
- kadrowe i organizacyjne,
- finansowe,
- bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działania ratownicze realizują trzy jednostki ratowniczo – gaśnicze (JRG) oraz stanowisko kierowania komendanta powiatowego (SK KP PSP).

1.1 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Nysie

Stan etatowy jednostki to 59 funkcjonariuszy systemu trzymianowego 24/48 podległych dowódcy JRG i jego zastępcy, którzy pełnią służbę w systemie codziennym. Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. wynosił 56 osób w systemie zmianowym i 2 osoby dowództwo. Służbę na podziale bojowym w JRG w Nysie pełni w sposób ciągły 11 strażaków.

Podstawowe wyposażenie jednostki stanowią:

- dwa ciężkie samochody gaśnicze GCBA-Rt 5/42, GCBA-Rt 4/37,
- średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA-Rt 2,5/25 ,
- samochód drabina SCD-40,
- średni samochód ratownictwa technicznego SRt,
- średni samochód ratownictwa wodnego SRW
- samochód rozpoznawczo - ratowniczy SLRR,
- lekki samochód kwatermistrzowski SLKw,
- ciężki samochód kwatermistrzowski SCKw,
- mikrobüs.

Na bazie JRG w Nysie funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Nysa” (SGRW-N „Nysa”). Grupa liczy 18 osób i jest włączona do centralnego odvodu operacyjnego kraju. Grupa utrzymuje tzw. gotowość AB. Ten poziom gotowości wiąże się z koniecznością ciągłego pełnienia służby przez trzech nurków na każdej z trzech zmian służbowych. Biorąc pod uwagę specyfikę zagrożeń w powiecie nyskim (rzeki, duże zbiorniki wodne) jest ona istotnym elementem zabezpieczenia operacyjnego. Obszarem chronionym SGRW-N „Nysa” są powiaty: nyski, ząbkowicki, kłodzki, prudnicki

i głubczycki. W ramach centralnego odwodu operacyjnego grupa może być dysponowana na teren całego kraju.

1.2 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Głucholazach

Stan etatowy jednostki to 37 funkcjonariuszy systemu trzymianowego 24/48 podległych dowódcy JRG i jego zastępcy, którzy pełnią służbę w systemie codziennym. Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. wynosił 36 osób w systemie zmianowym i 2 osoba z dowództwa. Służbę na podziale bojowym w JRG w Głucholazach pełni w sposób ciągły 7 strażaków.

Podstawowe wyposażenie jednostki stanowią:

- ciężki samochód gaśniczy GCBA-Rt 5/42,
- średni samochód gaśniczy GBA-Rt 2,6/29,
- podnośnik hydrauliczny SHD-21,
- lekki samochód ratownictwa wysokościowego SLRWys,
- lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy SLRR
- quad Arctic wraz z przyczepką ratowniczą (do transportu osoby poszkodowanej),
- mikrobus.

Na bazie JRG w Głucholazach funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Głucholazy” (SGRW „Głucholazy”). W jej skład wchodzi 22 ratowników. Grupa utrzymuje tzw. gotowość A. Ten poziom gotowości wiąże się z koniecznością ciągłego pełnienia służby przez trzech ratowników wysokościowych na każdej z trzech zmian służbowych. Obszarem chronionym SGRW „Głucholazy” są powiaty: nyski, głubczycki i prudnicki. W ramach centralnego odwodu operacyjnego grupa może być dysponowana na teren całego kraju.

1.3 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Paczkowie

Stan etatowy jednostki to 37 funkcjonariuszy systemu trzymianowego 24/48 podległych dowódcy JRG i jego zastępcy, którzy pełnią służbę w systemie codziennym. Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wynosił 34 osób w systemie zmianowym i 2 osoby dowództwo. Służbę na podziale bojowym w JRG w Paczkowie pełni w sposób ciągły 7 strażaków.

Podstawowe wyposażenie jednostki stanowią:

- ciężki samochód gaśniczy GCBA-Rt 5,1/37,
- średni samochód gaśniczy GBA-Rt 2,5/29,
- podnośnik hydrauliczny SHD 21,
- lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy SLRR,
- samochód wężowy SW 3000,
- samochód operacyjny SLOp,
- mikrobus.

Na bazie JRG w Paczkowie funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Sonarowa „Paczków” (SGS „Paczków”). W skład grupy wchodzi 15 osób posiadających przeszkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych. Do głównych zadań realizowanych przez grupę należy prowadzenie działań poszukiwawczych pod wodą z użyciem metod technicznych, wspomaganie działań grup ratownictwa wodno nurkowego oraz wspomaganie innych służb. Obszarem chronionym SGS „Paczków” są powiaty: nyski, brzeski, głubczycki, krapkowicki, namysłowski, opolski i prudnicki. W ramach centralnego odwodu operacyjnego grupa może być dysponowana na teren całego kraju.

1.4 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nysie

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nysie (SK KP) zlokalizowane jest w siedzibie komendy, gdzie w systemie trzymianowym 24/48 etatowo pełni służbę 9 strażaków. Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wynosił 9 osób. Służbę na SK KP pełni w sposób ciągły 2 strażaków. Obsługują oni całodobowo zgłoszenia alarmowe (teleinformatyczne, radiowe, alarmy monitoringu), dysponując na miejsce zdarzeń odpowiednie siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku odpowiedzialni są również za przekazywanie informacji do odpowiednich służb i współpracy z poszczególnymi podmiotami w zakresie prowadzonych działań ratowniczych (Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, inspekcje, straże, jednostki samorządowe).

Z punktu widzenia prowadzenia działań, łączności, przekazywania informacji, stanowisko kierowania jest najistotniejszym elementem w systemie ratowniczo-gaśniczym powiatu. Szczególnie ważna jest bezawaryjność urządzeń łączności i systemów teleinformatycznych oraz ich ciągłe, niezakłócone funkcjonowanie, nawet w sytuacjach kryzysowych. Do sytuacji takich zaliczyć można przede wszystkim zaniki napięcia, które zdarzają się, pomimo zapewnienia zasilania energetycznego komendy z dwóch niezależnych linii. Stanowisko kierowania wraz z częścią obiektów komendy posiada awaryjne zasilanie realizowane przez automatycznie załączany agregat prądotwórczy.

2 Analiza zagrożeń powiatu nyskiego

2.1 Zagrożenia związane z rodzajem zabudowy (konstrukcja, wysokość, kategoria zagrożenia ludzi)

2.1.1 Liczba mieszkańców gmin

Szczegółowe dane dotyczące ilości mieszkańców gmin (dane GUS 01.01.2024 r.) oraz obszaru, jakie zajmują przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Powierzchnia [km ²]	Zaludnienie	Gęstość zaludnienia [osób/km ²]
1.	Nysa	218	53736	247
2.	Głuchołazy	168	22292	133
3.	Paczków	80	11407	143
4.	Otmuchów	187	12734	68
5.	Korfantów	180	8364	47
6.	Łambinowice	124	7161	58
7.	Kamiennik	89	3143	35
8.	Skoroszyce	104	5866	57
9.	Pakosławice	74	3289	44
OGÓŁEM:		1224	127992	104,75

W związku z powyższym gmina Nysa, jako jedyna w powiecie, została zaklasyfikowana do stopnia zagrożenia Z_{IV} , a pozostałe gminy z terenu powiatu przyporządkowane zostały do stopnia zagrożenia Z_{II} , i Z_{III} .

2.1.2 Rodzaj zabudowy

Łącznie na terenie powiatu znajduje się 168 miejscowości (z 17 przysiółkami) w tym 5 miast (Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów i Korfantów). Na terenach wiejskich przeważają dwa typy tradycyjnych układów zabudowy: zagroda jedno lub dwubudynkowa z budynkami ustawionymi szczytowo - jeden za drugim, zagroda trójbudynkowa, półotwarta, z dodatkowym budynkiem gospodarczym (najczęściej stodołą) usytuowanym prostopadłe, oddzielającym podwórze gospodarcze od pól. Na terenach miejskich w obrębie staromiejskim przeważa zabudowa zwarta (połączone ze sobą ścianami szczytowymi budynków). W związku z powyższym wszystkie gminy zostały zaklasyfikowane do stopnia zagrożenia Z_{III} .

2.1.3 Palność konstrukcji budynków

Na terenie powiatu nyskiego występują głównie zabudowania o konstrukcji tradycyjnej murowanej w przeważającej mierze są zabudową starą, w której udział ma palna konstrukcja stropów, schodów, czy poddaszy. Jednocześnie lokalnie stwierdzić można występowanie pojedynczych obiektów o konstrukcji palnej. Konstrukcja tych budynków wykonana jest częściowo z drewna, a pokrycie dachu wykonane jest z materiałów niepalnych. Na terenie powiatu nie występują skupiska budynków o konstrukcji palnej. Zagrożenia techniczno - budowlane mogą wystąpić w następstwie ekstremalnych warunków atmosferycznych (nadmierne opady, silne wiatry itp.) powodując np.: podtopienia, uszkodzenia konstrukcji dachowych przez wiatr. W związku z powyższym wszystkie gminy zostały zaklasyfikowane do stopnia zagrożenia Z_{II} .

2.1.4 Wysokość budynków

Spośród wszystkich gmin z terenu powiatu nyskiego zróżnicowaną zabudową pod względem wysokości budynków charakteryzuje się gmina Nysa. Występują budynki wysokie głównie mieszkalne wielorodzinne, w mniejszym stopniu zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Na terenie miasta Nysy zlokalizowanych jest 32 obiekty wysokie:

- Wieża ciśnień (33m) zabytkowa,
- Wieża Wrocławska (33m) zabytkowa na tą chwilę nieużytkowany,
- Wieża Ziębicka (42m) zabytkowa na tą chwilę nieużytkowany,
- Dzwonnica przy Bazylice Mniejszej (43 m), zabytkowa znajduje się w niej skarbiec, dostępny dla zwiedzających,
- Centrum Confero,
- 25 budynków mieszkalnych wielorodzinnych; (budynki znajdują się przy ulicach: Prusa, Sudecka, Korczaka, Piłsudskiego, Ujejskiego, oraz osiedle Podzamcze.
- Bazylika Mniejsza - zabytkowa, obiekt sakralny,
- Ratusz - budynek użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi.

Pozostałe zabudowania to obiekty średniowysokie oraz niskie. Na terenie pozostałych gmin powiatu nyskiego występuje głównie zabudowa niska lub zabudowa niska z pojedynczymi przypadkami budynków średniowysokich.

2.1.5 Kategoria zagrożenia ludzi

W powiecie nyskim zdecydowaną większość stanowią budynki mieszkalne ZL IV. Miasto Nysa charakteryzuje się najbardziej zróżnicowaną zabudową pod względem kategorii zagrożenia ludzi. Występują tu budynki mieszkalne zarówno jednorodzinne jak i osiedla budynków wielorodzinnych w tym wysokich. W miastach Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów znajduje się również wiele budynków ZL I, ZL III, ZL V oraz ZL II. Znacząca ilość budynków ZL V zlokalizowana jest także w miejscowościach Pokrzywna i Jarnołówki. W związku z powyższym gmina Nysa, jako jedyna w powiecie, została zaklasyfikowana do stopnia zagrożenia Z_{IV} , biorąc za kryterium kategorię zagrożenia ludzi. Pozostałe gminy z terenu powiatu przyporządkowane zostały do stopnia zagrożenia Z_{II} i Z_{III} .

2.2 Zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, w tym zakładów mogących powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej

2.2.1 Dragongaz Sp. z o.o. – ZDR

W północnej części powiatu nyskiego w miejscowości Chróścina (gmina Skoroszyce) zlokalizowany jest zakład dużego ryzyka – Baza Gazów Skroplonych „DRAGONGAZ”, gdzie prowadzona jest działalność w zakresie magazynowania i dystrybucji gazu płynnego. Maksymalna ilość gazu płynnego składowanego na terenie zakładu wynosi 840,26 ton. Dla zakładu opracowano Raport o Bezpieczeństwie zatwierdzony przez KW PSP Opole.

2.2.2 Umicore Poland Sp z o.o. – ZDR

W Radzikowicach pod Nysą firma Umicore prowadzi produkcję komponentów do akumulatorów elektrycznych. Produkty zakładu są proszkami, stanowiącymi związki litu (Li) i innych metali: niklu (Ni), kobaltu (Co) czy manganu (Mn). Związki te występują w postaci tlenków o różnych składach. Surowcem do produkcji jest zasadniczo uwodniony wodorotlenek litu ($\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$) oraz mieszaniny tlenków i wodorotlenków metali (Ni, Co, Mn). Uproszczony proces wytwarzania materiałów akumulatorowych można opisać jako mieszanie surowców (Li, Ni, Co, Mn) w odpowiednich proporcjach, a następnie ich obróbkę cieplną w piecu. O zaliczeniu zakładu w Radzikowicach do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decydują następujące substancje:

- CELLCORE NMC będący siecią krystaliczną tlenków kobaltu, litu, manganu i niklu,
- NMC HYDROXIDE będący siecią krystaliczną wodorotlenków kobaltu, manganu i niklu.

2.2.3 Bioagra S.A. Zakład produkcji etanolu – ZDR

W zachodniej części powiatu nyskiego w okolicy miejscowości Goświnowice (gmina Nysa) zlokalizowany jest zakład zwiększonego ryzyka – Zakład Produkcji Etanolu gdzie prowadzona jest działalność w zakresie produkcji i magazynowania Etanolu 99,9%. Maksymalna ilość Etanolu 99,9% składowanego na terenie zakładu wynosi 13,4 tys m³. Biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy konkretnej instalacji z zakładzie, parametry procesu technologicznego, właściwości fizykochemiczne mediów, budynki i infrastrukturę techniczną, ich wzajemne usytuowanie, znaczny stopień koncentracji tych czynników, predysponuje zakład do grupy obiektów o specyficznych zagrożeniach pożarowych i wybuchowych

2.2.4 Linde Gaz Polska Sp. z o.o. – ZZR

W miejscowości Radzikowice znajduje się zakład zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej Stacja produkcji tlenu metodą VPSA w m. Radzikowice 1c, 48-300 Nysa Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków – do zaopatrywania w tlen zakład Umicore Polska Sp. z o.o. Zakład zgodnie z zatwierdzonym Program Zapobiegania Awariom nie stwarza poważniejszego zagrożenia pożarowego.

2.3 Zagrożenia związane z infrastrukturą komunikacyjną i transportową (szlaki kolejowe, drogi, lotniska, szlaki wodne, transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych, transport rurociągami i gazociągami)

2.3.1 Szlaki kolejowe

Na terenie powiatu nyskiego występują 5 linii kolejowych:

- Nr 137 Kłodzko – Paczków – Nysa – Nowy Światów – Prudnik
- Nr 287 Nysa – Opole
- Nr 288 Nysa – Brzeg

- Nr 297 Nowy Świętów – Głucholazy
- Nr 333 Głucholazy – granica państwa.

Tabela: Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych.

Lp.	Numer linii kolejowej	Rodzaj materiału niebezpiecznego	Uwagi
1	137	Amoniak bezwodny UN-1005 [268]	663 wagonów
		Benzen UN-1114 [33]	326 wagonów
		Butadieny stabilizowane lub butadieny i węglowodory mieszanina stabilizowana UN-1010 [239]	84 wagony
		Chlor UN-1017 [265]	12 wagonów
		Destylaty ropy naftowej lub produkty ropy naftowej I.N.O. UN-1268 [33]	18 wagonów
		Etanol UN-1170 [33]	1810 wagonów
		Kwas siarkowy dymiący UN-1871 [X886]	127 wagonów
		Propylen (propen) UN-1265 [33]	18 wagonów
		Propylen (propen) UN-1077 [23]	21 wagonów

2.3.2 Szlaki drogowe

Głównymi szlakami komunikacyjnymi powiatu są - droga krajowa Nr 46 biegnąca od strony Opola w kierunku Kłodzka, Nr 41 biegnąca od Nysy w kierunku Prudnika, Nr 40 biegnąca od strony Prudnika przez Głucholazy w kierunku przejścia granicznego Głucholazy-Mikulovice, drogi wojewódzkie Nr 411 biegnąca od Nysy przez Głucholazy w kierunku przejścia granicznego Konradów-Złote Hory, Nr 401 biegnąca od strony Grodkowa łącząca się z drogą krajową Nr 46 na wysokości miejscowości Pakosławice. W roku 2017 oddano do użytku obwodnicę miasta Nysy w ciągu DK 41 licząc od węzła Hanuszów w stronę Prudnika oraz DK 46 od węzła Hanuszów w stronę Otmuchowa. Ponadto występują drogi o mniejszym znaczeniu wykorzystywane do transportu i komunikacji pomiędzy miejscowościami powiatu nyskiego – wojewódzka Nr 382, 405, 406, 407, drogi powiatowe i gminne. Na terenie powiatu nie stwierdza się odcinków dróg lub punktów skrzyżowań drogowych w których występuje zwiększona liczba zdarzeń drogowych.

Tabela: Transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

Lp.	Numer trasy drogowej	Rodzaj materiału niebezpiecznego	Uwagi
1.	nr 401 Chróstcina-Grodków do granicy powiatu	Gaz skroplony propan, butan oraz mieszanka propanowo-butanowa 23500 ton	Gaz skroplony przewożony jest również powstałą obwodnicą Nysy w ciągu DK 41 i DK 46.
2.	nr 401, 46 Chróstcina-Nysa-Kłodzko do granicy powiatu		
3.	nr 401, 46, 41 Chróstcina-Nysa-Prudnik do granicy powiatu		
4.	nr 401, 46, 41 Chróstcina-Nysa-Prudnik do granicy powiatu		
5.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Ostrów Wielkopolski	Etanol 99,9%	56961 m ³
6.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Izabelin		
7.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Leszno		
8.	(droga nr 46 oraz 401 do granicy powiatu		

	nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Wrocław		
9.	nr 46 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Płock		
10.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Nowa Wieś Wielka		
11.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Kostrzyn Wielkopolski		
12.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Gniezno		
13.	nr 46 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Warszawa		
14.	nr 46 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Łódź		
15.	nr 46 oraz 401 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Niemcy		
16.	nr 46 do granicy powiatu nyskiego; Głębinów (Goświnowice)-Nysa-Czechy		

Tabela: Natężenie ruchu na drogach.

Lp.	Nazwa/numer drogi	Natężenie	Odcinek [do km drogi do km drogi]	Węzeł komunikacyjny	Lokalizacja węzła komunikacyjnego [km drogi]	Uwagi
1.	40	3630	0,00-2,82	Gr. Państwa - Głuchołazy	2,82	Punkty pomiarowe nr: 41214
		9322	2,82-3,24	Głuchołazy / Przejście	0,42	41215
		2904	3,24-13,38	Głuchołazy - Prudnik	10,14	41216
2.	41	16884	0,00-2,05	Nysa / Przejście	2,05	41208
		6456	2,05-14,02	Nysa - Piorunkowice	11,96	41209
3.	46	17248	47,94-53,73	Nysa / Przejście	5,79	41222
		15554	53,73-62,15	Nysa - Pakosławice	8,41	41201
		7338	62,15-79,11	Pakosławice - Niemodlin	16,96	41202
4.	282	3363	71,73-74,65	Gr. Woj. – Paczków	2,98	16202
		831	74,65-77,7	Paczków – Gr. Państwa	3,06	16203
5.	395	1309	58,8-73,5	Paczków – Gr. Woj.	14,7	02264
6.	401	6100	26,86-41,19	Grodków - Pakosławice	14,37	16209
7.	406	1481	0,0-20,37	Nysa - Włostowa	20,37	16212
8.	407	2021	1,03-20,69	Nysa - Korfantów	19,66	16213
		3557	20,69-33,7	Korfantów - Łącznik	13,01	16214
9.	411	6797	0,00-2,49	DK41 - Nysa	2,49	16240
		13953	2,49-16,44	Nysa - Głuchołazy	13,95	16215
		8300	16,44-17,58	Głuchołazy – DK40	1,14	16241

Zagrożenia transportowo-komunikacyjne dotyczą w większości transportu drogowego, a także transportu towarowego kolejną obejmującego przewóz materiałów niebezpiecznych dotyczący zakładu zwiększonego ryzyka występującego na terenie gminy Nysa (Zakład Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” w miejscowości Głębinów). Z informacji pozyskanych z komórek zarządzania kryzysowego gmin powiatu nyskiego wynika również fakt istnienia transportu lokalnego materiałów niebezpiecznych. Jest on prowadzony w sposób doraźny, nieregularny w zależności od potrzeb wynikających z procesu produkcji w zakładach pracy. Nie ma on charakteru cyklicznego.

Zagrożenia chemiczno-ekologiczne dotyczą głównie wymienionego powyżej zakładu zwiększonego ryzyka, a także w mniejszej skali dotyczącej transportu niewielkiej ilości materiałów niebezpiecznych dla potrzeb rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki paliwami płynnymi (przewóz cysternami etyliny, oleju napędowego i opałowego oraz gazu propan-butan do stacji LPG) i gazów technicznych.

2.3.3 Transport rurociągami i gazociągami

Gazociąg o średnicy 200 mm biegnący od gminy Grodków wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 401 przecina węzeł komunikacyjny (wlot drogi wojewódzkiej 401 do drogi krajowej nr 46) przebiega przez rzekę Nysę Kłodzką, biegnie następnie przez gminę Nysa wzdłuż drogi krajowej nr 46 do gminy Prudnik. Z tym odcinkiem między Nysą

i Hanuszowem łączy się nitka gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 150 mm, która przebiega następnie przez gminę Otmuchów do Paczkowa. W swoim przebiegu przecina drogę krajową nr 46, Nysę Kłodzką. Z tego odcinka w gaz zasilany jest m.in. Zakład Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” w Głębinowie, którego zapotrzebowanie na to paliwo jest porównywalne z miastem Nysa. Kolejna nitka gazociągu wysokiego ciśnienia biegnie z gminy Prudnik przez gminę Głuchołazy w kierunku granicy z Republiką Czeską.

Długość gazociągów na terenie pow. nyskiego wynosi 61479 m w tym:

- a) Gmina Nysa: 11 744 m,
- b) Gmina Głuchołazy: 15 861 m,
- c) Gmina Korfantów: 22 065 m,
- d) Gmina Pakosławice: 2 665 m,
- e) Gmina Skoroszyce: 9 144 m.

Tabela: Gazociągi i ich parametry.

Gazociągi						
Lp.	Lokalizacja (Punkt początkowy i końcowy na granicy powiatu)	Rodzaj transportowanego gazu	Gazociąg niskociśnieniowy/średnociśnieniowy/wysokociśnieniowy/	Średnica gazociągu	Ciśnienie gazociągu	Wydajność gazociągu
1.	gazociąg Lewin Brzeski - Nysa	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 250	4,0 MPa	20 000 m ³ /h
2.	odgałęzienie od gazociągu Lewin Brzeski – Nysa do SG Skoroszyce	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 80	4,0 MPa	Nie określa się
3.	odgałęzienie od gazociągu Lewin Brzeski – Nysa do SG Grodków	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 80	4,0 MPa	Nie określa się
4.	gazociąg Nysa - Prudnik	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 200	4,0/6,3 MPa	5000 m ³ /h
5.	odgałęzienie od gazociągu Nysa - Prudnik do SG Korfantów	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 100	PN 4,0 MPa	Nie określa się
6.	odgałęzienie od gazociągu Nysa - Prudnik do SG Wyszaków Śląski	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 100	PN 4,0 MPa	Nie określa się
7.	odgałęzienie od gazociągu Nysa - Prudnik do SG Nysa Piłsudskiego	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 100	PN 4,0 MPa	Nie określa się
8.	odgałęzienie od gazociągu Nysa - Prudnik do zakładu TRULLER	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 80	PN 4,0 MPa	Nie określa się
9.	odgałęzienie od gazociągu Nysa - Prudnik do SG Nysa Grodkowska	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 150	PN 4,0 MPa	Nie określa się
10.	gazociąg Obrowiec - Racibórz	ziemny	wysokociśnieniowy	DN 100	6,3 MPa	5000 m ³ /h

Obiekty technologiczne rurociągów i gazociągów (stacje gazowe):

- 1. Głuchołazy – Bodzanów, ul. Dworcowa, (50°19'48.52"N, 17°23'40.41"E),
- 2. Głuchołazy – Charbielin (Nowy Las), (50°20'20.74"N, 17°25'51.76"E),
- 3. Głuchołazy, ul. Powstańców, (50°18'14.35"N, 17°23'40.94"E),

4. Gryżów, (50°24'39.46"N, 17°29'34.52"E),
5. Korfantów, ul. Działkowa (50°48'06.00"N, 17°60'19.40"E),
6. Nysa Hanuszów SP, (50°30'39.51"N, 17°21'14.11"E), Q = 18000 Nm³/h,
7. Nysa Grodkowska, (50°30'08.48"N, 17°20'48.51"E), Q = 5000 Nm³/h,
8. Nysa Piłsudskiego, (50°27'24.76"N, 17°21'54.92"E), Q = 3000 Nm³/h,
9. Skoroszyce, ul. Wolności (50°35'42.41"N, 17°23'18.51"E),
10. Wyszaków Śląski, (50°27'24.76"N, 17°21'54.92"E), Q = 600 Nm³/h.

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 28 stacji paliw prowadzących detaliczną sprzedaż benzyny, oleju napędowego i gazu płynnego (mieszkanki propanu-butanu).

W roku 2021 powstała stacja regazyfikacji LNG o przepustowości 1400Nm³, Radzikowice dz. nr 464/37, instalacja powstała dla Umicore w Radzikowicach.

2.4 Zagrożenia związanego z występowaniem na danym obszarze cieków i zbiorników wodnych lub budowli hydrotechnicznych (zagrożenie powodziowe oraz utonięcia)

Tabela: Cieki wodne i budowle hydrotechniczne.

Lp.	Rzeka / zbiornik wodny	Maksymalny przepływ/maksymalna pojemność	Występujące budowle hydrotechniczne	Zagrożone miejscowości	Poldery Lokalizacja
1.	Rzeka Nysa Kłodzka	190 m ³ /s	Jaz km 48,9	Stary Paczków Otmuchów Nysa Konradowa Drogoszów Bielice	-
			Jaz km 61,2		
			Jaz ruchomy km 62,2		
			Jaz ruchomy km 63,7		
			Jaz ruchomy MEW zaporą km 65,1		
			Jaz ruchomy MEW zaporą km 77,2		
2.	Rzeka Biała Głucholaska	72,6 m ³ /s	Stopień km 4,3	Głucholazy Wilamowice Nyskie Nowy Świątów Polski Świątów Markowice Biała Nyska	-
			Jaz km 4,8		
			Stopień km 10,4		
			Stopień km 11,6		
			Stopień km 12		
			Stopień km 12,6		
			Jaz km 12,9		
			Stopień km 13		
			Stopień km 13,9		
			Stopień km 15,1		
			Jaz km 15,3		
			Stopień km 16,3		
			Stopień km 17,3		
			Stopień km 17,9		
			Stopień km 18,2		
			Stopień km 18,4		
			Stopień km 19,1		
			Stopień km 19,4		
3.	Zbiornik Topola	26,5 mln m ³	Elektrownia Wodna Topola rz. Nysa km 93,8	-	-
4.	Zbiornik Kozielno	16,4 mln m ³	Elektrownia Wodna Kozielno rz. Nysa km 90,5	Paczków	-
5.	Zbiornik Otmuchów	130,45 mln m ³	Elektrownia Wodna Otmuchów rz. Nysa km 77,1	Otmuchów	-
6.	Zbiornik Nysa	124,7 mln m ³	Zapora j. nyskiego rz. Nysa km 65,2	Nysa	-

Tabela: Długość i stan wałów przeciwpowodziowych.

Lp.	Rzeka – lewobrzeżna/ prawobrzeżna	Lokalizacja (odcinek pomiędzy miejscowościami)	Kilometraż	Stan techniczny (zły/dobry)
1.	Nysa Kłodzka prawobrzeżna	Otmuchów	76-74,5	Dobry/zły*
		Nysa	65-64	Dobry/zły*
		Nysa	63,4-61,5	Dobry/zły*
		Piątkowice	49,5-49	Dobry/zły*
		Lasocice - Więcmierzycze	47,5-36,5	Dobry/zły*
2.	Nysa Kłodzka lewobrzeżna	Paczków – Stary Paczków	89-86-5	Dobry/zły*
		Otmuchów	76-74,5	Dobry/zły*
		Nysa	65-63	Dobry/zły*
		Piątkowice - Drogoszów	51,5-49	Dobry/zły*
3.	Biała Głucholańska prawobrzeżna	Biała Nyska - Przełęk	0-6,5	Zły
		Nowy Świątów	11,5-13,5	Zły
		Bodzanów (Rudawa) - Głucholazy	14-18,5	Zły
4.	Biała Głucholańska lewobrzeżna	Biała Nyska - Morów	2,5-3,5	Zły

- wskutek przejścia fali powodziowej mogło dojść do przemakania i rozmiękania wałów, konieczna analiza stanu wałów przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Wskutek powodzi, która wystąpiła na obszarze powiatu nyskiego doszło do uszkodzeń infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach:

- Paczków – zniszczony przelew powodziowy na zbiorniku Topola, mogło dojść do przemakania i rozmiękania wałów, konieczna analiza stanu wałów przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami;
- Głucholazy – uszkodzone jazy i wały na rzece Biała Głucholańska, rozmyte i przerwane wały na wysokości Bodzanowa oraz zmiana biegu koryta rzeki (przesunięcie ok. 70 m), uszkodzenia jazów i wałów oraz silników suwnic służy na tamie w Jarnołtówku;
- Nysa – rozmyte i przerwane wały w miejscowości Przełęk, uszkodzenia wałów w miejscowości Nysa;
- Skoroszyce – mogło dojść do przemakania i rozmiękania wałów, konieczna analiza stanu wałów przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami;
- Łambinowice - mogło dojść do przemakania i rozmiękania wałów, konieczna analiza stanu wałów przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

2.4.1 Podstawowe parametry budowli hydrotechnicznych

2.4.1.1 Elektrownia wodna Topola

Rok oddania do eksploatacji	2003
Km / Rzeka	93+814 / Nysa Kłodzka
Miejscowość	Topola
Województwo / powiat	dolnośląskie / ząbkowicki
Pojemność zbiornika przy NPP	16,49 mln m ³
Pojemność zbiornika przy Max PP	21,68 mln m ³
Powierzchnia zbiornika przy Max PP	429 ha
Odptyw dozwolony	300 m ³ /s
Wysokość piętrzenia	7,85 m
Średnia głębokość	5,00 m
Moc instalowana elektrowni	1,56 MW
Przeznaczenie zbiornika	ochrona przeciwpowodziowa; produkcja ekologicznej energii; rekreacja; wędkarstwo

2.4.1.2 Elektrownia wodna Kozielno

Rok oddania do eksploatacji	2003
Km / Rzeka	90+527 / Nysa Kłodzka
Miejscowość	Kozielno
Województwo / powiat	opolskie / nyski
Pojemność zbiornika przy NPP	12,92 mln m ³
Pojemność zbiornika przy Max PP	16,30 mln m ³
Powierzchnia zbiornika przy Max PP	347 ha
Odptyw dozwolony	300 m ³ /s
Wysokość piętrzenia	6,70 m
Średnia głębokość	4,00 m
Moc instalowana elektrowni	1,90 MW
Przeznaczenie zbiornika	ochrona przeciwpowodziowa; produkcja ekologicznej energii; rekreacja; wędkarstwo

2.4.1.3 Elektrownia wodna Otmuchów

Rok oddania do eksploatacji	1933
Km / Rzeka	77+194 / Nysa Kłodzka
Miejscowość	Otmuchów
Województwo / powiat	opolskie / nyski
Pojemność zbiornika przy NPP	58,98 mln m ³
Pojemność zbiornika przy Max PP	129,46 mln m ³
Powierzchnia zbiornika przy Max PP	2019 ha
Odptyw dozwolony	250 m ³ /s
Wysokość piętrzenia	11,3 m
Średnia głębokość	4,00 m
Moc instalowana elektrowni	6,00 MW
Przeznaczenie zbiornika	ochrona przeciwpowodziowa; gromadzenie wody dla alimentacji Odry na potrzeby żeglugi; wykorzystanie energetyczne; rybactwo i rekreacja

2.4.1.4 Elektrownia wodna Nysa

Rok oddania do eksploatacji	1972, modernizacja 2012-2015
Km / Rzeka	65+171 / Nysa Kłodzka
Miejscowość	Nysa
Województwo / powiat	opolskie / nyski
Pojemność zbiornika przy NPP	66,27 mln m ³
Pojemność zbiornika przy Max PP	122,05 mln m ³
Powierzchnia zbiornika przy Max PP	2075 ha
Odptyw dozwolony	400 m ³ /s
Wysokość piętrzenia	9,20 m
Średnia głębokość	5,00 m
Moc instalowana elektrowni	3,08 MW
Przeznaczenie zbiornika	ochrona przeciwpowodziowa; gromadzenie wody dla alimentacji Odry na potrzeby żeglugi; wykorzystanie energetyczne; zaspokojenie potrzeb dla gospodarki komunalnej; pobór kruszywa; rybactwo i rekreacja

2.4.2 Newralgiczne obiekty zagrożone zalaniem przy zniszczeniu budowli hydrotechnicznych

- Szpital Powiatowy ZOZ w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 23,
- Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33,
- KP PSP w Nysie, ul. Szopena 5,
- KPP w Nysie, ul. Armii Krajowej 11,
- UM w Nysie, ul. Kolejowa 15,
- Muzeum Powiatowe w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11;
- Szkoły i placówki oświatowe.

2.5 Zagrożenia związane z występowaniem na danym terenie obszarów leśnych

Na terenie powiatu nyskiego występują tereny leśne o powierzchni 21 458,63 ha w tym :

- powierzchnia lasów państwowych: 20 308,63 ha
- powierzchnia lasów niepaństwowych: 1 450,00 ha, z czego:
 - a) 1000 ha to własność osób fizycznych,
 - b) 300 ha to własność komunalna (poszczególne gminy),
 - c) 150 ha to własność innych podmiotów (parafie katolickie, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, inne przedsiębiorstwa rolnicze).

Tabela: Kompleksy leśne.

Lp.	Właściciel/ Zarządca kompleksu leśnego (nadleśnictwo, obręb)	Kategoria zagrożenia pożarowego lasu	Powierzchnia kompleksu leśnego [ha]	Obiekty mające wpływ na powstanie i rozwój pożaru na terenie kompleksu leśnego (np. drogi, linie kolejowe, składowiska mat. palnych/wybuchowych, miejsca wypoczynku, miejsca rozpalania ognisk, torfowiska)	
				Nazwa	Parametry (np. lokalizacja wg oddziałów leśnych, długość linii kolejowej)
1.	Nadleśnictwo Prószków (Leśnictwo Rzymkowice, Jeleni Dwór, Święty Hubert)	II*	1562,71 Lasy prywatne w zarządzie nadleśnictwa 718,71	Droga publiczna Rzymkowice - Borek	L. Rzymkowice - 0,1 km
				Droga publiczna Puszczyzna - Przydroże Małe	L. Rzymkowice - 2,0 km
				Droga publiczna Puszczyzna - Kolonia Otok	L. Rzymkowice - 1,0 km
				Obszar o dużej podatności na pożar ustalony na podstawie TSL i rodzaju pokrywy gleby	L. Rzymkowice; oddz. 334, pow. 28,16 ha
				Obszar o dużej podatności na pożar ustalony na podstawie TSL i rodzaju pokrywy gleby	L. Rzymkowice; oddz. 335, pow. 35,28 ha
				Obszar o dużej podatności na pożar ustalony na podstawie TSL i rodzaju pokrywy gleby	L. Rzymkowice; oddz. 337, pow. 23,47 ha
2.	Nadleśnictwo Prudnik (Leśnictwo Pokrzywna, Biechów, Lipowa, Markowice, Buków, Kubice, Wilemowice)	II	383,13	Miejsce turystyczne – Kompleks Pokrzywna	L. Pokrzywna; Cały obszar Kopy Biskupiej
			26,53-odd.106	Miejsce Postoju – Kompleks Biechów	L. Biechów; oddz. 106
			34,75-odd.105	Miejsce Kultu – Kompleks Goszowice	L. Biechów; oddz. 120A, a-01
			70,12	Miejsce Postoju – Kompleks Biechów	L. Biechów; oddz. 87j
			31,75-odd.87	Miejsce Postoju – Kompleks Biechów	L. Biechów; oddz. 87j
			33,09-odd.88	Miejsce Postoju – Kompleks Domaszkowice	L. Lipowa; oddz. 179b
			32,11-odd.179	Miejsce Postoju – Kompleks Domaszkowice	L. Lipowa; oddz. 179b
			39,65-odd.185	Miejsce Postoju – Kompleks Niwnica	L. Lipowa; oddz. 185z
			48,37-odd.192	Miejsce Postoju – Kompleks Lipowa	L. Lipowa; oddz. 192a
			19,66-odd.217	Wiatra turystyczna rezerwat Przełęk – Kompleks Markowice	L. Markowice; oddz. 217d
			23,97-odd.238	Wiatra turystyczna przy zbiorniku p.poż.– Kompleks Markowice	L. Markowice; oddz. 238a
			43,76-odd.230	Miejsce Postoju – Kompleks Kijów	L. Buków; oddz. 230p
			29,03-odd.158	Miejsce Postoju – Kompleks Kubice	L. Kubice; oddz. 158i
			33,31-odd.63	Miejsce Postoju – Kompleks Wilemowice	L. Wilemowice; oddz. 63i, 64m
			31,79-odd.64	Miejsce Postoju – Kompleks Wilemowice	L. Wilemowice; oddz. 63i, 64m

3.	Nadleśnictwo Tułowice (Leśnictwo Tułowice, Kuźnica Ligocka, Przechód, Grabin, Dębina, Goszczowice)	II	10 357,36 Lasy prywatne w zarządzie nadleśnictwa 94,06	Droga nr 405 Korfantów – Sowin	L. Tułowice; oddz. 31, 65 L. Kuźnica Ligocka oddz. 203, 204, 207, 212A, 217, 222-224, 228, 229
				Droga lokalna Łambinowice -Goszczowice	L. Kuźnica Ligocka oddz. 188, 190-192, 244, 245, 250, 251
				Linia kolejowa Opole-Nysa	L. Kuźnica Ligocka (prawa strona) 2150mb oddz. 193, 194, 252, 253 (lewa strona) 2000mb oddz. 196-199
				Niewybuchy (dawny poligon w Łambinowicach)	L. Kuźnica Ligocka oddz. 193(27ha), 194 (32ha), 235(38ha), 253(21ha)
				Park Krajobrazowy przy zespole Zamkowym	L. Kuźnica Ligocka oddz. 254d-g, 255a-c, h-l(23,11ha)
				Miejsce postoju	L. Kuźnica Ligocka oddz. 203h, 204h zabezpieczone pasem p.poż.
				Miejsce postoju	L. Przechód oddz. 126a zabezpieczone pasem p.poż.
				Ścieżka przyrodniczo – historyczna w Łambinowicach	L. Kuźnica Ligocka oddz. 191, 236, 237, 241, 244, 245, 246.
4.	Nadleśnictwo Bardo Śląskie (Leśnictwo Błotnica)	II	52	Ścieżka pieszo -rowerowa" Skrajem Dawnej Puszczy"	L. Kuźnica Ligocka oddz. 210-213, 221, 222, 224-226.
				Droga powiatowa Kozielno - Błotnica	L. Błotnica oddz. 40, 41, 42

*pomimo zaliczenia lasów Nadleśnictwa Prószków do III kategorii zagrożenia pożarowego (rozp. MŚ z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu) zgodnie z ustaleniami NTG na najbliższy okres gospodarczy czyli na lata 2015-2024 należy zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe jak dla II kategorii zagrożenia pożarowego.

Lp.	Właściciel/ Zarządca kompleksu leśnego (nadleśnictwo, obręb)	Elementy zabezpieczenia kompleksu leśnego (np. sieć hydrantowa, zbiorniki państwowe/prywatne):		
		Nazwa	Parametry	Określenie stanu [dobry/zły]
1.	Nadleśnictwo Prószków (Leśnictwo Rzymkowice, Leśnictwo Jeleni Dwór)	zbiornik naturalny w L. Rzymkowice - staw	pow. 3,11 ha	dobry
		sztuczny zbiornik ppoż. - zbiorniki podziemne/L. Rzymkowice	2 x 50 m³	dobry
2.	Nadleśnictwo Prudnik (Leśnictwo Pokrzywna, Biechów, Lipowa, Markowice, Buków, Wilkowice)	otwarty zbiornik ppoż. – L. Pokrzywna 204k	900 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – L. Wilkowice	7790 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – L. Buków 230b	> 50 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – L. Biechów 103a	3105 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – L. Lipowa 178d	1315 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – L. Markowice 238b	> 50 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – Prywatny zbiornik w miejscowości Konradów 175	> 50 m³	dobry
		otwarty zbiornik ppoż. – Prywatny zbiornik w miejscowości Lipowa 59	> 50 m³	dobry
3.	Nadleśnictwo Tułowice (Leśnictwo Tułowice, Kuźnica Ligocka, Przechód, Grabin, Dębina, Goszczowice)	zbiornik naturalny – L. Kuźnica Ligocka oddz. 238c - staw	> 50 m³	dobry
		zbiornik naturalny – L. Kuźnica Ligocka oddz. 248h - staw	> 50 m³	dobry
		2 zbiornik podziemne zamknięte – L. Przechód oddz. 119b - staw	> 50 m³	dobry
4.	Nadleśnictwo Bardo Śląskie (Leśnictwo Błotnica)	zbiornik naturalny – L. Błotnica oddz. 44k - staw	800 m³	dobry
		zbiornik naturalny – L. Błotnica oddz. 55b - staw	1500 m³	dobry

Na terenie pow. nyskiego kompleksy leśne będące w zarządzie Nadleśnictw Prudnik, Tułowice, Prószków i Bardo Śląskie zakwalifikowano do II kategorii zagrożenia

pożarowego i występują fragmentarycznie w części północno-zachodniej (gmina Kamiennik) i w części południowo-wschodniej (gmina Korfantów, Nysa, Głucholazy). Wskaźnik lesistości powiatu wynosi 13 % (dane GUS 2021 r.). Na obszarach gmin jest następujący: Korfantów (22,9%), Głucholazy (18,3%), Łambinowice (19,1 %), Kamiennik (17,3%), Nysa (9,5 %), Otmuchów (6,3 %), Paczków (1,6 %), Pakosławice (14,1 %), Skoroszyce (4,4 %).

W zarządzie Nadleśnictwa Prudnik zweryfikowano dwa obszary, które na skutek pożaru mogą wymagać dodatkowych działań w zakresie wykonania ewakuacji. Są to dwa budynki siedziby leśnictwa Kubice i Wilemowice. Usytuowane są one w odległości 1,5 km do zabudowań w bezpośrednim sąsiedztwie drzewostanów. Na pozostałym terenie powiatu nie występują obszary, które na skutek pożaru lasów wymagają dodatkowych działań takich jak np. ewakuacja.

2.6 Inne zagrożenia specyficzne dla danego obszaru (np.: tereny podatne na osunięcia, tereny górnicze, obszary górskie lub nadmorskie, miejsca zgromadzeń ludzkich itp.)

W południowej części gminy Głucholazy na granicy z Republiką Czeską położone są Góry Opawskie z najwyższą po stronie polskiej górą Kopą Biskupią położoną na granicy polsko-czeskiej, pomiędzy Jarnołtówkiem i Złatymi Horami. Jej najwyższy punkt (890 m n.p.m.) leży po stronie czeskiej. Góra stanowi najwyższy położony punkt województwa opolskiego i należy do Korony Gór Polskich. Jest to teren o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego ze względu na trudności dojazdowe.

W ostatnich latach zauważa się przyrost skali zagrożeń powodziowych, związanych z gwałtownymi i nadmiernymi opadami atmosferycznymi w okresie wiosenno-letnim oraz wzrost interwencji związanych z silnymi wiatrami na terenie całego powiatu.

2.7 Podsumowanie i wnioski z analizy zagrożeń

Zagrożenie pożarowe w powiecie nyskim wynika w szczególności z rolniczego charakteru regionu i w większości dotyczy upraw, a także terenów. Największą podatnością charakteryzują się uprawy i młodniki drzew.

Do zdarzeń wymagających zaangażowania znacznych sił i środków należą pożary traw i nieużytków w okresie wczesnowiosennym (marzec – kwiecień) w przypadku występowania jednocześnie kilku oraz pożarów stogów słomy.

Zdarzeniami, które skutkują dużą liczbą poszkodowanych i ofiar śmiertelnych oraz wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i często znacznych sił i środków są niewątpliwie wypadki w komunikacji drogowej. Część tych zdarzeń ma miejsce na drogach krajowych, szczególnie DK nr 46, obwodnica Nysy, obwodnica Paczkowa, obwodnica Otmuchowa. Z reguły wypadki na drogach krajowych są też najtragiczniejsze w skutkach. Istnieje tu realne zagrożenie wypadkami o charakterze masowym.

W ostatnich latach zauważa się przyrost skali zagrożeń powodziowych związanych z gwałtownymi i nadmiernymi opadami atmosferycznymi w okresie wiosenno-letnim oraz wzrost interwencji związanych z silnymi wiatrami na terenie całego powiatu. W 2024 r. takich zdarzeń było odpowiednio: 1260 związanych z nadmiernymi opadami atmosferycznymi. Tak duża skala zdarzeń wynika z powodzi we wrześniu 2024 r., było to wynikiem ekstremalnych warunków pogodowych – niż genueński Borys, który przerodził się w nadzwyczaj intensywne opady. W niektórych regionach, zwłaszcza w południowo –

zachodniej części kraju, suma opadów przekroczyła 400 mm w ciągu trzech dni. To więcej niż roczna norma opadów w wielu częściach Polski. Woda, która w szybkim tempie napływała do rzek, przelała się przez wały, zalewając wiele miejscowości. Skutki były dramatyczne: zniszczone domy, drogi i mosty, ewakuacja tysięcy ludzi, a także wielkie straty w rolnictwie i przemyśle. Ponadto, w wyniku powodzi ucierpiała również fauna i flora, co może mieć długoterminowe konsekwencje dla lokalnych ekosystemów. Szkody materialne liczone są w miliardach złotych, ale najdotkliwsze są straty niematerialne – ludzkie tragedie, utrata dorobku życia i poczucia bezpieczeństwa.

Działania ratownicze przy powodzi we wrześniu 2024 r. podejmowane przez JOP obejmowały gminy: Nysa, Pakosławice, Skoroszyce (w Brzezinach), Paczków, Otmuchów, Łambinowice, Kamiennik, Głuchołazy, Korfantów. Podczas powodzi działania prowadziło 2578 strażaków PSP, 8858 strażaków OSP oraz ewakuowano 1108 osób.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Komenda Powiatowa PSP w Nysie podjęła 101 interwencji związanych z wystąpieniem pożarów sadzy w kominach oraz 26 dotyczących występowania tlenku węgla, w których zatruciu uległo 9 osób, bez ofiar śmiertelnych.

Najbardziej charakterystycznymi obszarami prowadzonych działań ratowniczych wymagającymi użycia dużej ilości sił i środków, specjalistycznego sprzętu oraz technik ratowniczych są:

- Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” - Bioagra SA ,
- Baza Gazów Skroplonych „Dragongaz”,
- obszary leśne, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich (gm. Głuchołazy),
- budynki wysokie (mieszkalne wielorodzinne) na terenie miasta Nysy,
- zbiorniki i cieki wodne, tereny zalewowe podczas powodzi,
- szpitale (Nysa, Głuchołazy, Paczków),
- obiekty hotelowe i ośrodki wczasowe (głównie gmina Głuchołazy),
- obiekty wielkopowierzchniowe (Nysa, Głuchołazy).
- często występujące silne wiatry powodujące wiatrolomy drzewostanu oraz uszkodzenia pokryć dachowych budynków na terenie całego powiatu.

3 Działalność operacyjna

3.1 Statystyka interwencji.

Liczba zdarzeń w 2024 r. na terenie powiatu nyskiego – porównanie do lat ubiegłych.

Rodzaj zdarzenia	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
pożary	465	419	700	565	659	819	823
miejscowe zagrożenia	2868	1294	1359	1844	2466	1183	1105
alarmy fałszywe	214	86	123	109	97	103	73
<i>łącznie</i>	3547	1799	2182	2518	3222	2105	2001

Liczba zdarzeń w 2024 r. na terenie poszczególnych gmin.

Lp.	Gmina	Łącznie	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe
1	Nysa	1257	148	1007	102
2	Głucholazy	914	109	745	60
3	Paczków	377	37	320	20
4	Otmuchów	330	44	268	18
5	Korfantów	220	25	189	6
6	Łambinowice	181	39	137	5
7	Kamiennik	69	16	52	1
8	Skoroszyce	131	31	99	1
9	Pakośławice	68	16	51	1
	<i>łącznie</i>	3547	465	214	214

Jednostki straży pożarnej podległe KP PSP w Nysie uczestniczyły 53 razy w zdarzeniach poza terenem powiatu, w tym:

- 6 zdarzeń na terenie Republiki Czeskiej,
- 47 zdarzeń na terenie innych powiatów.

Poszkodowani.

W zdarzeniach poszkodowanych było łącznie **277** osoby, w tym:

- Ofiary śmiertelne w pożarach – 1 osoba
- Ofiary śmiertelne w miejscowych zagrożeniach – 48 osób
- Ranni w pożarach – 12 osób w tym: 3 strażaków,
- Ranni w miejscowych zagrożeniach – 216 osób w tym: 10 strażaków.

Porównanie liczby poszkodowanych w latach 2020 – 2024.

Rok	2024	2023	2022	2021	2020
Ofiary śmiertelne:	49	52	41	45	38
Ratownicy	0	0	0	0	0
Inne osoby	49	52	41	45	38
Ranni:	228	208	190	197	206
Ratownicy	13	8	3	3	3
Inne osoby	215	200	190	194	203

3.2 Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu

3.2.1 Zestawienie interwencji za rok poddany analizie w rozbiciu na rodzaj zdarzenia w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego

RODZAJ ZDARZENIA									
Lp.	Gmina	Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Głucholazy	382	914	91	109	277	745	14	60
2	Kamiennik	40	69	12	16	27	52	1	1
3	Korfantów	129	220	22	25	102	189	5	6
4	Nysa	614	1257	147	148	423	1007	44	102
5	Otmuchów	196	330	47	44	143	268	6	18
6	Paczków	205	377	48	37	148	320	9	20
7	Pakosławice	46	68	9	16	35	51	2	1
8	Skoroszyce	94	131	26	31	65	99	3	1
9	Łambinowice	93	181	17	39	74	137	2	5

Tabela przedstawia ilość zdarzeń w latach 2023 – 2024, z podziałem na rodzaje zdarzeń w odniesieniu do poszczególnych gmin powiatu nyskiego. Znaczny spadek liczba pożarów w stosunku do roku poprzedniego spowodowany był mniejszą ilością pożarów traw w okresie wiosennym.

3.2.2 Zestawienie ilości zdarzeń w rozbiciu na godzinę zauważenia zdarzenia

ZAUWAŻENIE ZDARZENIA						
Lp.	gmina	od 00:01 do 06:00	od 06:01 do 09:00	od 09:01 do 15:00	od 15:01 do 20:00	od 20:01 do 24:00
2	Głucholazy	93	165	319	194	83
3	Kamiennik	3	6	24	22	13
4	Korfantów	15	24	90	68	17
5	Nysa	94	169	470	297	125
6	Otmuchów	28	39	110	94	41
7	Paczków	27	32	156	107	35
8	Pakosławice	7	10	22	22	6
9	Skoroszyce	5	5	32	74	14
10	Łambinowice	12	21	59	57	27
RAZEM:		284	471	1282	935	361

Tabela przedstawia ilość zdarzeń w 2024 r., z podziałem na czas zauważenia zdarzenia, w odniesieniu do poszczególnych gmin powiatu nyskiego. Porównując dane zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że najwięcej zdarzeń występuję pomiędzy godzinami 9:01 a 20:00. Wiąże się to z dobową aktywnością ludzi a większość zdarzeń w swojej przyczynie powodowana jest przez czynnik ludzki.

3.2.3 Zestawienie interwencji w rozbiciu na miesiące 2024 roku

Miesiąc	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	OGÓŁEM ZDARZEŃ
Styczeń	44	92	10	146
Luty	32	74	10	116
Marzec	65	93	11	169
Kwiecień	57	70	10	137
Maj	35	124	14	173
Czerwiec	37	153	10	200
Lipiec	43	158	14	215
Sierpień	30	181	13	224
Wrzesień	34	1402	81	1517
Październik	26	338	18	382
Listopad	37	91	12	140
Grudzień	25	92	11	128
RAZEM:	465	2868	214	3547

Tabela przedstawia ilość zdarzeń w 2024 r., z podziałem na rodzaj zdarzeń w poszczególnych miesiącach.

3.2.4 Inne dane operacyjne pozwalające opisać gotowość operacyjną z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność


Teren powiatu pod względem operacyjnym zabezpieczają Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Głuchołazach i Paczkowie oraz 71 jednostek OSP, z których 19 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostek oprócz samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych znajduje się różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny, narzędzia, urządzenia pomiarowe i detekcyjne, środki pianotwórcze, neutralizatory, sorbenty, i inny sprzęt ratowniczy dedykowany poszczególnym dziedzinom ratownictwa.

Strażacy JRG oprócz podstawowych obowiązków jakimi jest prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych, uczestniczą codziennie w planowanych szkoleniach z doskonalenia zawodowego w zakresie praktycznym i teoretycznym.


Ważnym aspektem podjęcia działań ratowniczych jest czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Służba operacyjna dokonuje analizy w tym zakresie w celu wyznaczenia obszarów chronionych dla poszczególnych jednostek.

3.2.5 Realizacja poszczególnych dziedzin ratownictwa w zakresie specjalistycznym na terenie powiatu nyskiego

Ratownictwo wodne. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie posiada przeszkolonych funkcjonariuszy w zakresie wykonywania prac podwodnych (nurków), którzy wchodzi w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Nysa”. Dysponowanie do działań grupy odbywa się niezwłocznie a czas przybycia wynika głównie z odległości miejsca zdarzenia od jednostki. Funkcjonariusze wchodzący w skład SGRWN „Nysa” realizują zadania na terenie powiatu nyskiego w zakresie gotowości AB siłami własnymi lub przy wsparciu SGRW-N „Wrocław” dla gotowości C. Dodatkowo Działania SGRW-N mogą być wsparte przez Specjalistyczną Grupę Sonarową „Paczków”.

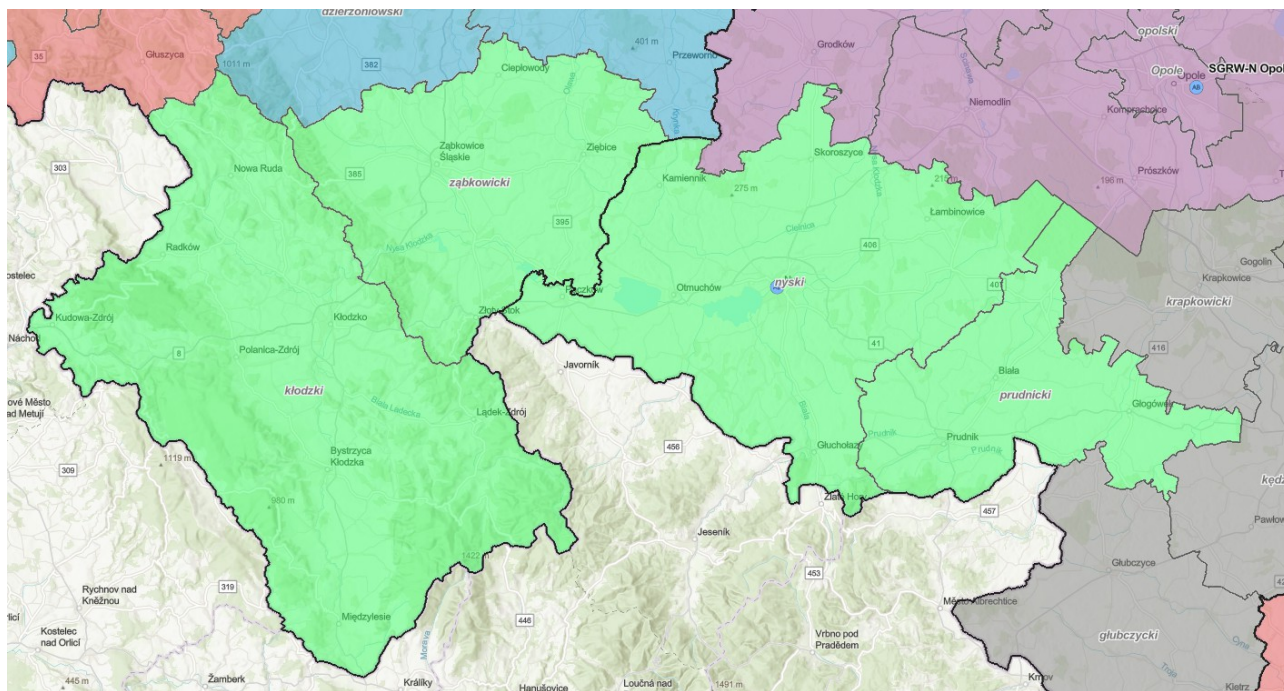


Obszar chroniony – SGRW-N „Nysa” – poziom A.

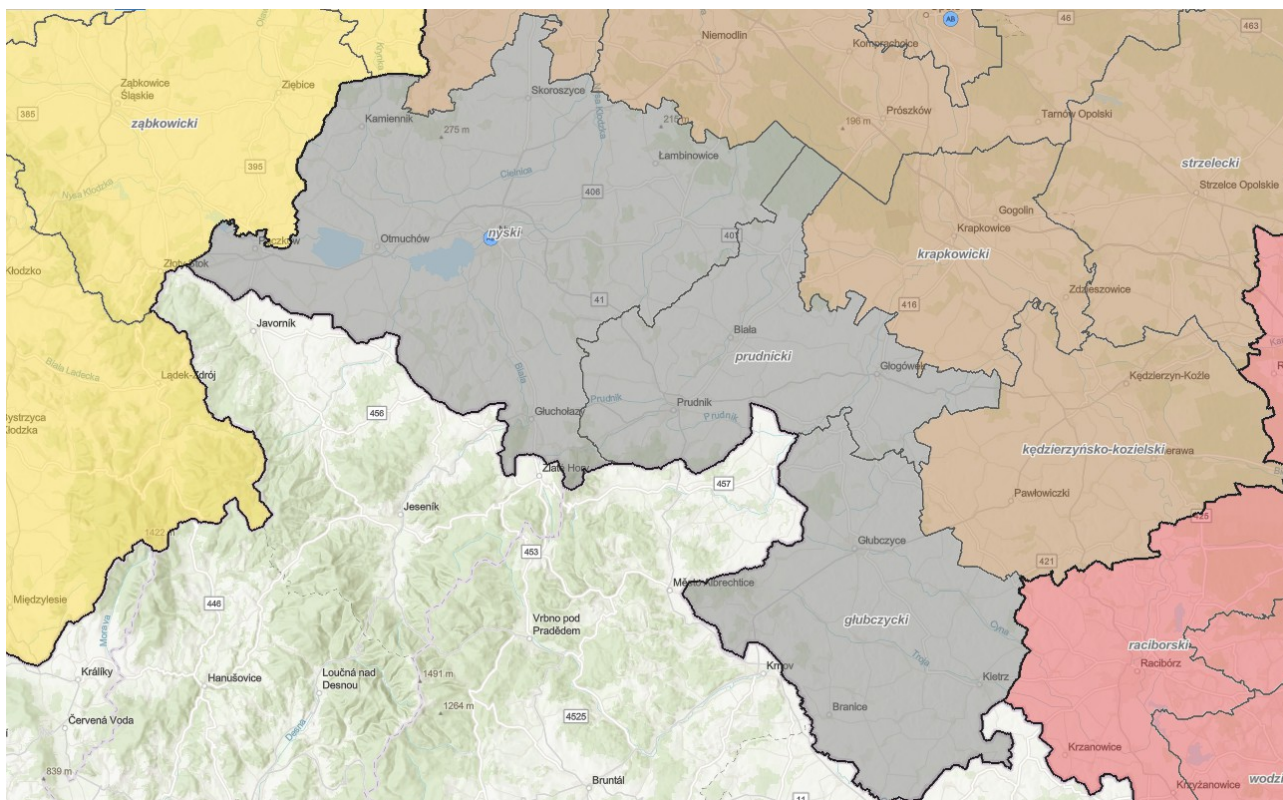

Obszar chroniony – SGRW-N „Nysa” – poziom AB

Ratownictwo techniczne. Grupa specjalistyczna realizująca te zadania na terenie powiatu nyskiego na poziomie gotowości AB jest Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Brzeg” (SGRT) z KP PSP w Brzegu. Dysponowanie do działań grupy odbywa się niezwłocznie. Poziom gotowości C realizuje SGRT „Wrocław-4”.

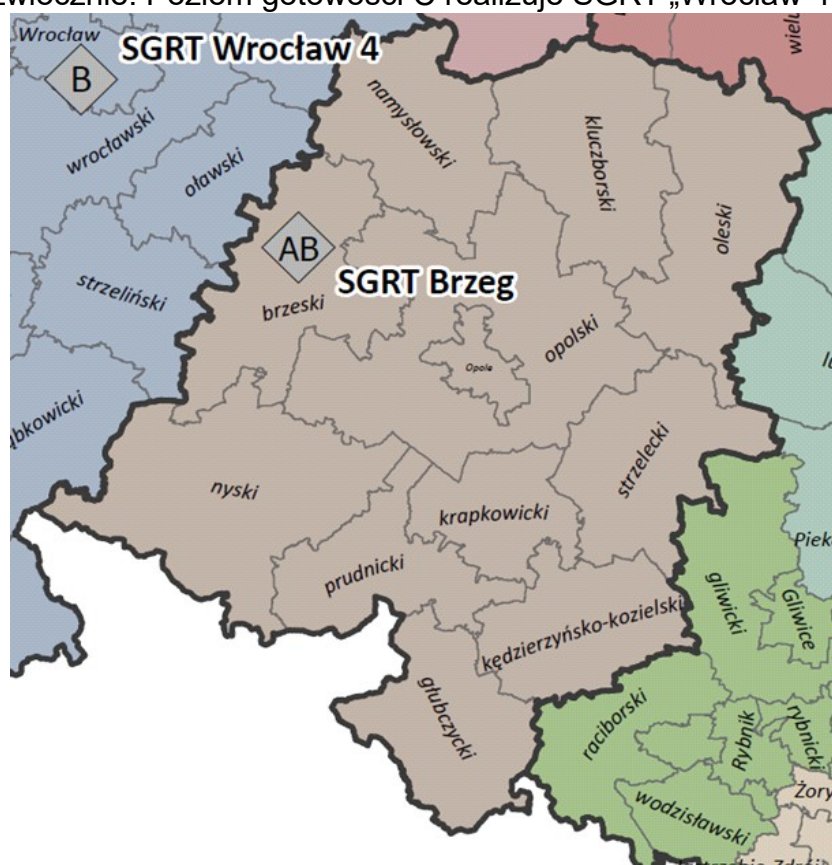


Obszar chroniony – SGRT „Brzeg” – poziom AB.

Działania poszukiwawczo-ratownicze. Grupa specjalistyczna realizująca te zadania na terenie powiatu nyskiego na poziomie gotowości A jest SGPR „Brzeg” zlokalizowana w JRG Grodków. Dysponowanie do działań grupy odbywa się niezwłocznie. Dla poziomu gotowości BC właściwa jest Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza „Wałbrzych 1” (SGPR).



Obszar chroniony – SGPR „Brzeg” – poziom A.

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Grupa specjalistyczna realizująca te zadania na terenie powiatu nyskiego na poziomie gotowości A to Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Opole” z JRG Nr 2 w Opolu. Dysponowanie do działań grupy odbywa się niezwłocznie. Dla poziomu gotowości B właściwa jest SGRChem „Kędzierzyn-Koźle”, poziomu gotowości C SGRChem „Katowice-Piotrowice”, poziomu gotowości D SGRChem „Gliwice” a dla gotowości L SGRChem „Warszawa 6”.

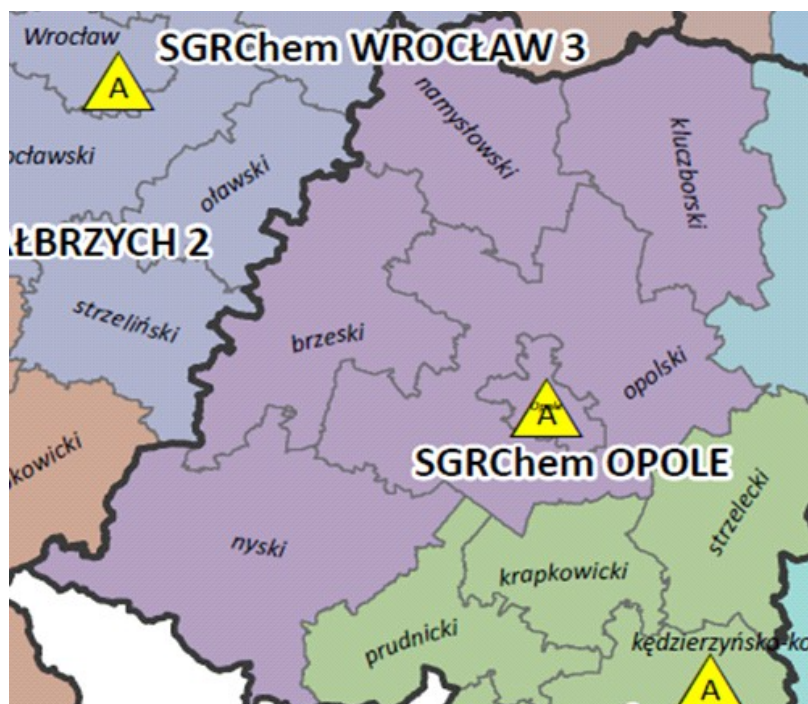


Obszar chroniony – SGRChem „Opole” – poziom A.

Ratownictwo wysokościowe na terenie powiatu nyskiego na poziomie gotowości A realizuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Głucholązy” (SGRW) z JRG w Głucholazach. Dysponowanie do działań grupy odbywa się niezwłocznie. Dla poziomu gotowości B właściwa jest SGRW „Wrocław-9”, poziomu gotowości S (działania ze śmigłowcem) zabezpiecza dwie grupy SGRW „Świdnica” i SGRW „Wrocław-9”.



Obszar chroniony - SGRW „Głucholązy” – poziom A.

3.2.6 Rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nyskiego

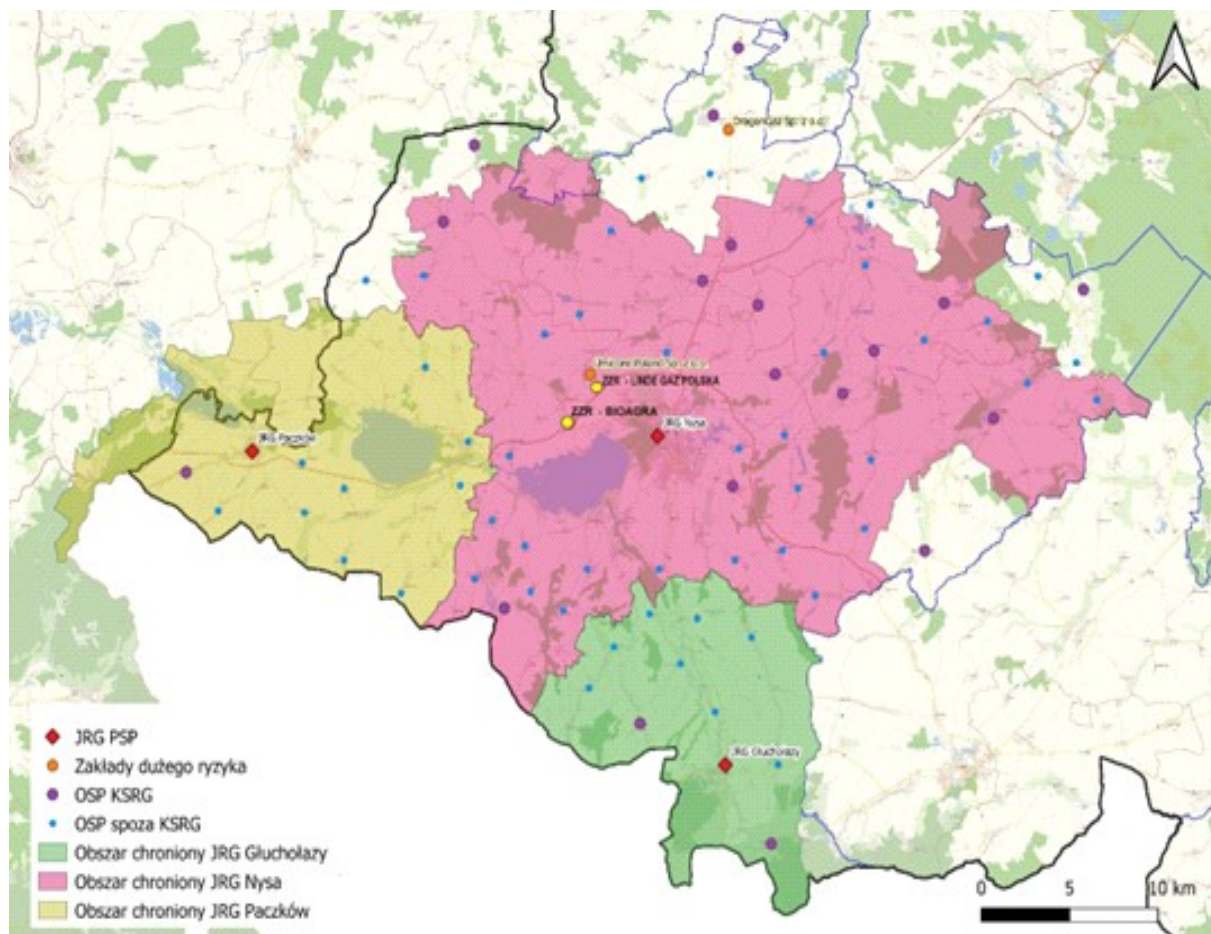

Mapa obszarów chronionych powiatu nyskiego.

3.2.7 Organizacja działań ratowniczo-gaśniczych

W celu doskonalenia organizacji działań ratowniczo – gaśniczych wykonano szereg prac organizacyjnych, między innymi aktualizując, opiniując oraz wdrażając w życie zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego PSP, w tym:

- aktualizacja planów związanych z operacyjnym zabezpieczeniem powiatu oraz wykonanie analizy stanu zabezpieczenia powiatu,
- aktualizacja Powiatowego Planu Ratowniczego,
- aktualizacja wykazu jednostek interwencyjnych (sprzęt, alarmowanie),
- aktualizacja dokumentacji pododdziałów Wojewódzkiej Brygady Odwodowej i Centralnego Odvodu Operacyjnego,
- sporządzono dokumentację o ponownym włączeniu do KSRG jednostki OSP Przechód.

3.2.8 Ćwiczenia

Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu nyskiego uczestniczyły w następujących ćwiczeniach:

- a) **20 kwietnia 2024 r.** ćwiczenia ratownicze pk. „Chrzelice” na terenie nadleśnictwa Prószków - uczestniczyła Kompanii Gaśnicza „Nysa”.
- b) **23 kwietnia 2024 r.** ćwiczenia praktyczne na zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej pk. „Unimot 2024” - uczestniczyły komponenty Kompani Gaśniczej „Piast”
- c) **25 kwietnia 2024 r.** ćwiczenia praktyczne pk. „Żelazna 2024”, mające na celu doskonalenie umiejętności obsługi bezzałogowych statków powietrznych używanych przez PSP – uczestniczył pilot bezzałogowego statku powietrznego z JRG w Nysie.
- d) **28 maja 2024 r.** ćwiczenia pk. „Odra 2024”. Ćwiczenia praktyczne zgrywające, w których udział wzięli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Nysa” oraz Specjalistycznej Grupy Sonarowej „Paczków”.
- e) **27 czerwca 2024 r.** ćwiczenia zgrywające dowódczo-sztabowe pk. „Gracja” dla funkcjonariuszy KP PSP w Nysie w zakresie doskonalenia umiejętności dowodzenia, współdziałania z Policją na miejscu zdarzenia o charakterze CBRN-E.
- f) **12 grudnia 2024 r.** ćwiczenia zgrywające dowódczo-sztabowe pk. „Hanuszów” dla KP PSP w Nysie w zakresie doskonalenia umiejętności dowodzenia, współdziałania z Policją na miejscu zdarzenia o charakterze CBRN-E.

Część zaplanowanych na drugą połowę roku ćwiczeń w województwie opolskim została odwołana ze względu na powódź.

3.3 Współdziałanie z podmiotami ratowniczymi z Republiki Czeskiej

Akcje ratownicze na terenie Czech, w których brały udział zastępy z KP PSP w Nysie:

- 28.01.2024 r. Kolnovice – pożar budynku letniskowego,
- 05.02.2024 r. Zlate Hory – pożar autobusu,
- 10.02.2024 r. Zlate Hory – pożar wraków pojazdów,
- 17.02.2024 r. Zlate Hory – pożar budynku mieszkalnego,
- 23.06.2024 r. Bila Voda – wypadek drogowy motocykla i samochodu osobowego,
- 20.07.2024 r. Zlate Hory – pożar nieużytków
- 12.10.2024 r. Mikulovice – pożar budynku mieszkalnego.

3.4 Współpraca i nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi

W 2024 roku zrealizowano szereg różnego typu szkoleń i kursów dla druhów z OSP. Zestawienie poniżej przedstawia ilość wyszkolonych strażaków na poszczególnych szkoleniach w odniesieniu do gmin.

Lp.	Nazwa szkolenia	Rozpoczę ło	Ukończył o	JEDNOSTKA		Nysa	Głucholazy	Paczków	Otmuchów	Korfantów	Łambinowice	Skoroszyce	Pakosławice	Kamiennik
				KSRG	spoza KSRG									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych	5	5	2	3					3		2		
2.	Recertyfikacja KPP styczeń	1	1	1								1		
3.	Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego	27	27	4	23	5	5	3	4	3	3	4		
4.	Szkolenie z zakresu współdziałania z LPR 25.02.2024	34	33	14	19	9	4	4	4	3	2	3	1	3
5.	Szkolenie naczelników OSP I	22	21	3	18	5	3	3	3	3	1	2		1
6.	Szkolenie dowódców OSP I	22	22	3	19	3	5	4	4					6
7.	Kurs podstawowy dla strażaka ratownika OSP	48	36	12	24	6	6	4	4	6	3	2	3	2
8.	Kurs podstawowy z KPP I	1	1		1	1								
9.	Szkolenie z zakresu współdziałania z LPR 10.05.2024	34	33	6	29	6	5	6	3	4	6		2	2
10.	Szkolenie na kierowców kat. "C" I termin	2		1	1					1				1
11.	Szkolenie na patent sternika motorowodnego	9	8	4	4	1					3	4		
12.	Kurs podstawowy KPP II	2	2	2						2				
13.	Szkolenie dowódców OSP II	19	17	8	9	4	2		2	2	3		2	
14.	Szkolenie dowódców OSP III	17	16	6	10	4		3	1	5	1	2		
15.	Szkolenie naczelników OSP II	18	18	5	13	5	2	2	3	3	3			
16.	Recertyfikacja z KPP listopad	20	16											
17.	Kurs podstawowy z KPP III	4	4		4		2			1		1		
18.	Szkolenie na kierowców kat. "C" II termin	4	1	2	2						1			
RAZEM:		289	261	73	179	49	34	29	28	36	26	21	8	15


4 Zadania w sferze kontrolno - rozpoznawczej

4.1 Kontrole obiektów

Sekcja kontrolno – rozpoznawcza Komendy Powiatowej PSP w Nysie zrealizowała zadania w przyjęte w planie pracy na rok 2024. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 100 kontroli obejmując nimi ogółem 139 obiektów, w tym :

- a) 46 obiektów użyteczności publicznej,
- b) 9 obiektów zamieszkania zbiorowego,
- c) 7 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych,
- d) 39 obiektów produkcyjnych i magazynowych,
- e) 4 gospodarstwa rolne,
- f) 6 kompleksów leśnych,
- g) 22 obiektów w Zakładzie Dużego Ryzyka.


PRZEPROWADZONE KONTROLNE W 2024 ROKU
W PODZIALE NA PRZEZNACZENIE BUDYNKÓW

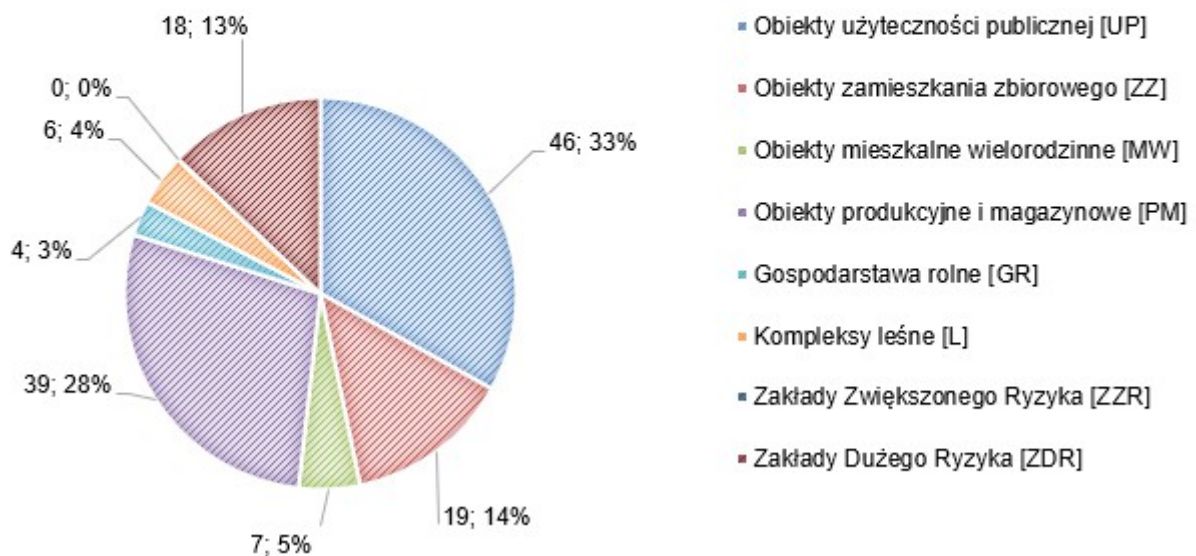


4.2 Przeprowadzone kontrole

Ilość przeprowadzonych kontroli w roku objętym sprawozdaniem w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się ze 120 w 2023 r. do 100 w roku 2024 r. Ilość skontrolowanych obiektów zmniejszyła się ze 172 w roku 2023 r. do 139 w roku 2024 r. Dane przedstawiono na poniższych wykresach.

ZREALIZOWANE KONTROLE W LATACH 2021 - 2024

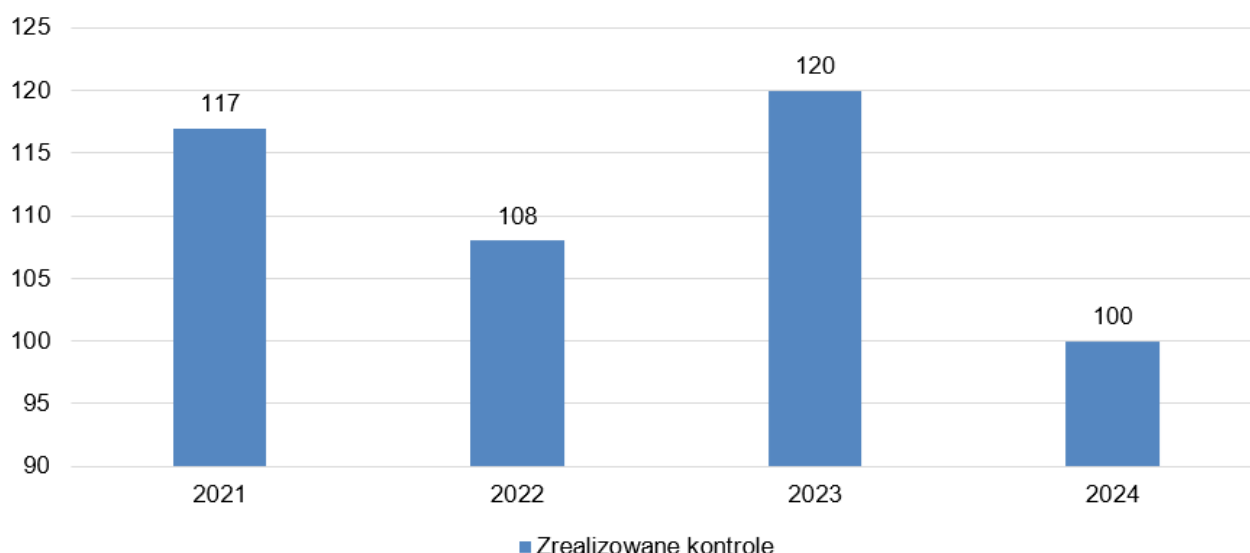

RODZAJ I LICZBA SKONTROLOWANYCH OBIEKTÓW W LATACH 2021- 2024

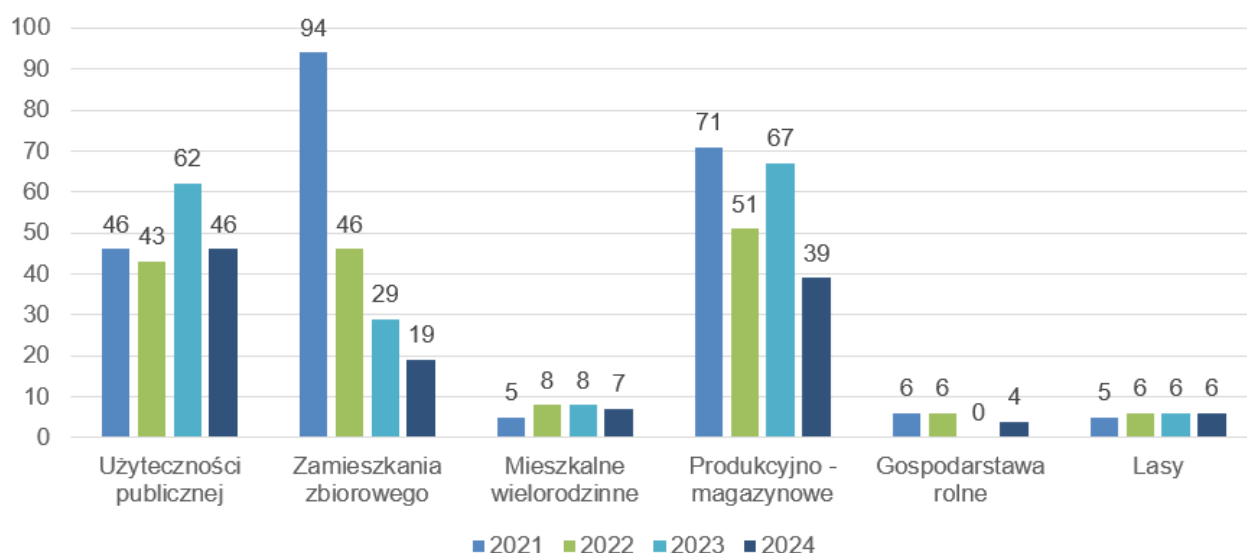


4.3 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli

Po przeprowadzonych czynnościach funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie stwierdzili ogółem we wszystkich kontrolach 295 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów tj. o 124 więcej niż w 2023 r. Nieprawidłowości dotyczyły m.in.

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- stanu technicznego instalacji użytkowych;
- stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych;
- stanu technicznego dróg ewakuacyjnych;

- f) zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
- g) sprawności technicznej gaśnic;
- h) oddymiania dróg ewakuacyjnych;
- i) dróg pożarowych;
- j) długości dróg ewakuacyjnych.


LICZBA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W LATACH 2021 - 2024

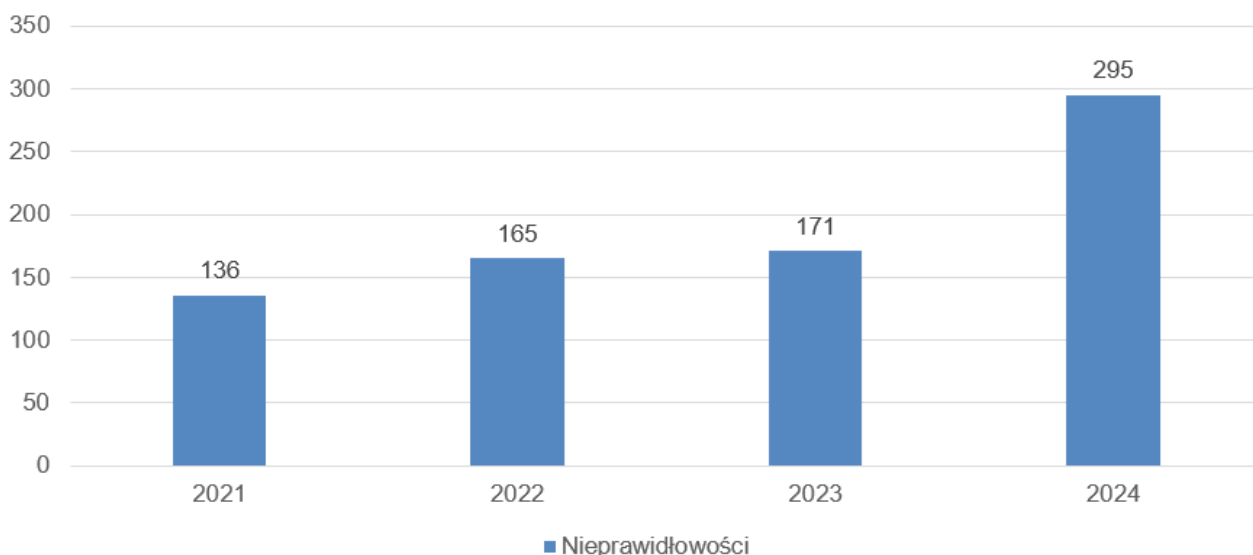

4.4 Odbiory obiektów budowlanych

Funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przeprowadzili 32 kontrole odbioru obiektów budowlanych. W 19 przypadkach stwierdzono niezgodności w zakresie ich wykonania z projektami budowlanymi uzgodnionymi przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami. Negatywne stanowisko wydano w 1 przypadku, w 3 przypadkach wycofano wniosek w związku z nieprawidłowościami oraz w pozostałych 15 przypadkach wydano stanowisko z uwagami lub zastrzeżeniami.

KONTROLE ODBIOROWE OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH W ROKU 2024

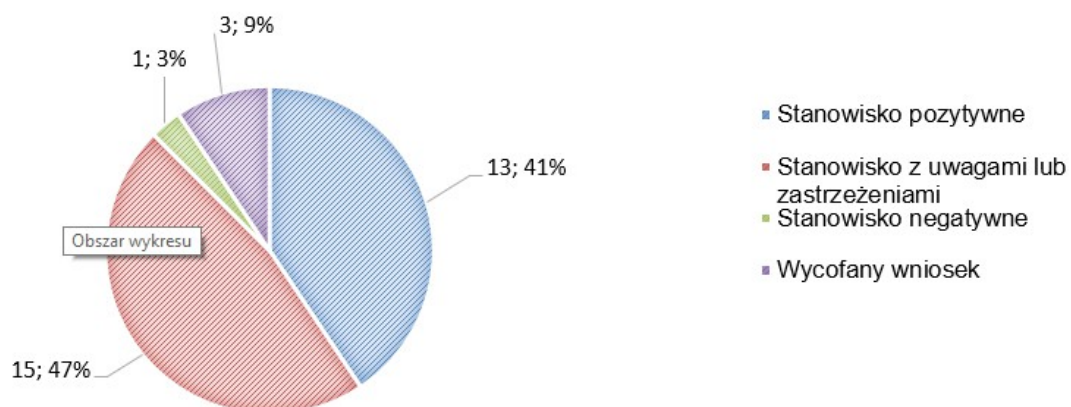


4.5 Postępowanie pokontrolne


Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w 2024 r. wydał 112 aktów administracyjnych tj. o 4 mniej niż w 2023 r., w tym:

- a) Decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia uchybień – 36;
- b) Stanowisk dot. zgłaszanych do odbioru obiektów budowlanych – 29;
- c) Postanowień – 6;
- d) Opinii dot. spełnienia przez obiekt przepisów przeciwpożarowych – 41.

IŁOŚĆ WYDANYCH AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH
W LATACH 2021 - 2024

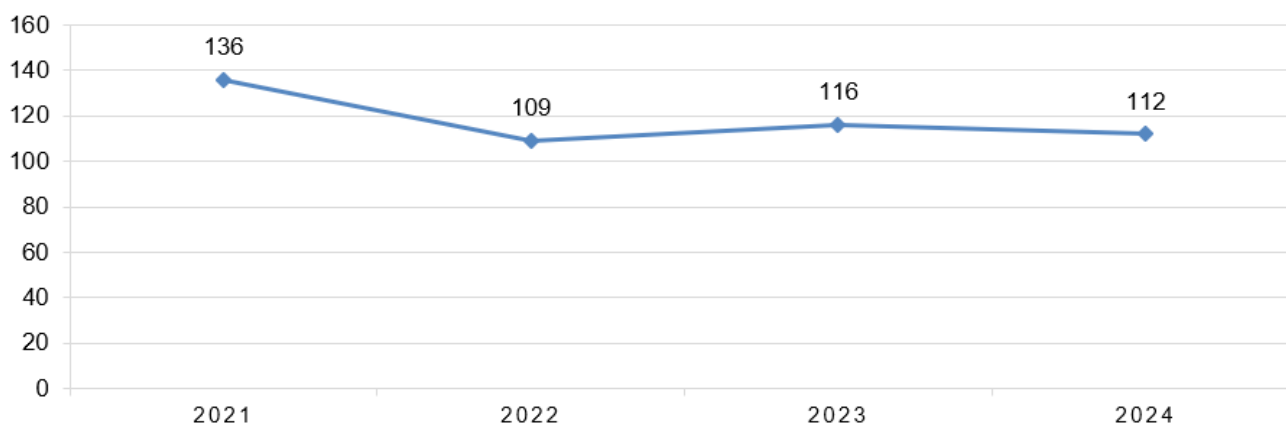

RODZAJE AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH
W LATACH 2020 - 2023

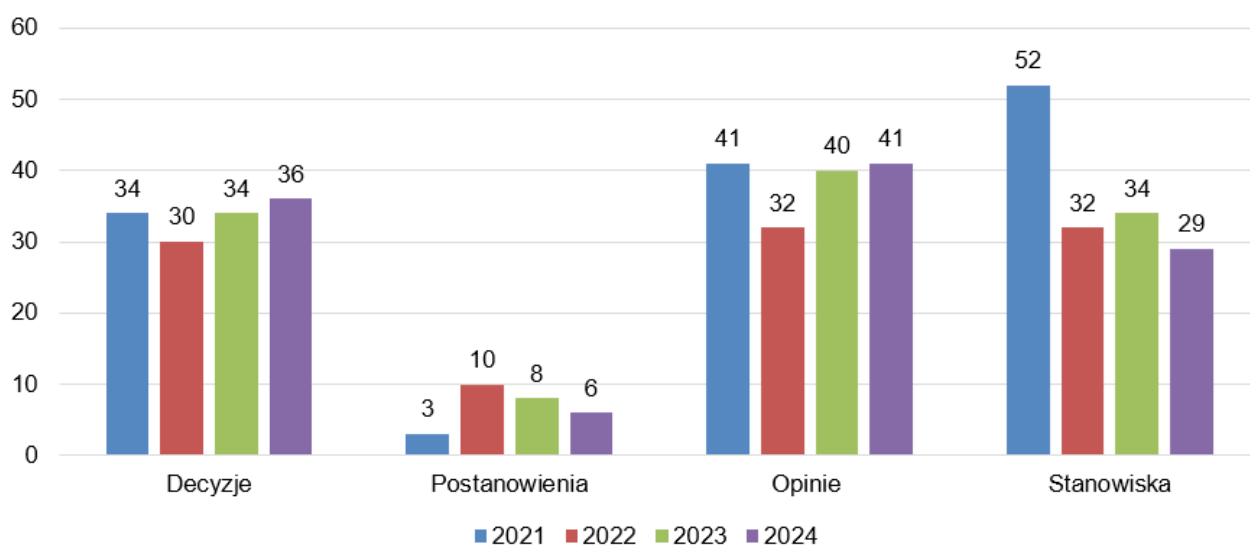

4.6 Opis działalności kontrolno - rozpoznawczej

Porównując przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w roku sprawozdawczym do roku 2023 należy stwierdzić, że ilość kontroli uległa zmniejszeniu. W roku 2024 przeprowadzono natomiast skomplikowane postępowania administracyjne, m.in.:

- 1) skontrolowano pięć Domów Pomocy Społecznej, w dwóch z nich stwierdzono stan zagrożenia życia;
- 2) skontrolowano pięć hoteli, w jednym z nich stwierdzono stan zagrożenia życia.

Dodatkowo przeprowadzono czynności odbiorowe siedmiu budynków produkcyjnych w Zakładzie Dużego Ryzyka – Umicore Battery Materials Poland Sp. z o.o.

Plan roczny zrealizowano w 100 %. Ilość wydanych aktów administracyjnych zmniejszyła się o 4 w stosunku do roku 2023.

Prowadzono kontrole obiektów samorządowych (szkoły, przedszkola, żłobki oraz obiekty kultury), które są ważne z punktu widzenia ochrony dla użytkowników. Podczas ww. czynności w przeważającej większości stwierdzano brak instalacji przeciwpożarowych wymaganych dla tego typu obiektów przez przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzono działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej w lasach oraz pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych w szczególności:

- a) przebiegu oraz stanu dróg i dojazdów pożarowych;
- b) lokalizacji, dostępu oraz stanu źródeł wody do celów przeciwpożarowych (przeciwpożarowych zbiorników wodnych, hydrantów zewnętrznych, cieków wodnych) wraz ze stanowiskami i punktami czerpania wody, jak również możliwości i warunków poboru wody w innych miejscach;
- c) miejsc występowania i stanu pasów przeciwpożarowych oraz innych naturalnych lub sztucznych barier ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się pożaru (względnie innych uwarunkowań mogących ograniczać jego rozprzestrzenianie się);
- d) obszarów szczególnie narażonych na szybki rozwój pożaru;
- e) stanu oraz wyposażenia baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów.

W zakresie powyższych zagrożeń kontrolami objęto 4 nadleśnictwa: Prudnik, Tułowice, Bardo Śląskie i Pruszków, w których sprawdzono dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, pasy przeciwpożarowe, szkółki leśne. Podczas kontroli obszarów leśnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę sprawdzenia pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych nr 137 Nysa – Nowy Świątów oraz nr 333 Głuchołazy – Granica Państwa.

Podczas pozostałych przeprowadzonych kontroli często stwierdzano występowanie nieprawidłowości w zakresie sprawności lub braku urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowania instalacji wentylacji, gazowej, odgromowej czy elektrycznej bez wymaganego przeglądu potwierdzającego sprawność danej instalacji.

W zakresie rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych, ekologicznych zakładów w których może wystąpić poważna awaria przemysłowa kontrolą objęto zakład dużego ryzyka tj. Dragongaz Sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 52-314 Wrocław Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 1, 48-319 Chróścina Nyska. Kontrola Dragongaz Sp. z o.o. wykazała występowanie jednej nieprawidłowości w zakładzie dot. zwarcia w instalacji wyłączników awaryjnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na podstawie prowadzonych

czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządziła 12 opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla organizatorów imprez o charakterze masowym. Funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej dokonywali lustracji obiektów i terenów, na których planowano organizację i przeprowadzanie imprez o charakterze masowym oraz weryfikacji dokumentacji planistycznej sporządzanej przez organizatora.

Dodatkowo w powiecie nyskim we wrześniu 2024 r. doszło do powodzi. Funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej zostali oddelegowani do pracy w sztabie.

4.7 Podsumowanie działalności kontrolno - rozpoznawczej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone w 2024 r. skoncentrowane były w szczególności na badaniu stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej – sklepach typu wielkopowierzchniowego, budynkach zamieszkania zbiorowego – hotele kategorii 3-4-5 gwiazdkowych i Domach Pomocy Społecznej oraz na zajęciu stanowiska przez PSP dotyczącego wykonania budynków, zgłoszonych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, zgodnie z przepisami. Wzmoczona kontrola sklepów typu wielkopowierzchniowego oraz obiektów hotelarskich i DPS wynikała z polecenia KW w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Głównym celem było ograniczenie możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, minimalizacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz strat materialnych. W kontrolowanych obiektach powyższe cele zostały osiągnięte poprzez usunięcie występujących nieprawidłowości w czasie wykonywanych czynności kontrolnych jak i poprzez nałożenie decyzji administracyjnych, w których nakazano ich usunięcie w odpowiednim czasie.

5 Stan kadrowy i struktura wykształcenia zawodowego

5.1 Struktura zatrudnienia.

5.1.1 Funkcjonariusze PSP

1. Według płci

Płeć	Zatrudnieni
Kobiety	4
Mężczyźni	148
R A Z E M	152

4. Według systemu służby.

System Służby	Zatrudnieni
Codzienny	18
Zmianowy	134
R A Z E M	152

2. Według pionu służbowego.

Pion służbowy	Zatrudnienie
Logistyczny	2
Finansowy	2
Organizacyjno kadrowy	2
Operacyjno szkoleniowy	144
Prewencyjny	2
R A Z E M	152

5. Według korpusu - globalnie.

Korpus	RAZEM	Oficerowie	Aspiranci	Podofic	Szeregowi
Globalnie	152	19	40	73	20

6. Zestawienie zatrudnienia wg korpusu w systemie zmianowym.

Korpus	RAZEM	Oficerowie	Aspiranci	Podofic	Szeregowi
system zmianowy	134	8	36	70	20

3. Według poziomu wykształcenia.

Poziom wykształcenia	Zatrudnienie	
	Ogółem	Kobiety
wyższe	47	4
licencjackie	28	0
policealne	19	0
średnie	58	0
zasadnicze	0	0
podstawowe	0	0
RAZEM	155	4

7. Według wysługi lat służbowych i wysługi emerytalnej.

WYSŁUGA LAT SŁUŻBY	Zatrudnienie	WYSŁUGA EMERYTALNA	Zatrudnienie
0-5	30	0 - 5	30
6--10	35	6 - 10	35
11--15	35	11 - 15	35
16-20	35	16 - 20	35
21-25	13	21 - 25	13
26-30	4	26 - 30	4
31-35	0	31 - 35	0
Pow. 35	0	Pow. 35	0
RAZEM	152	RAZEM	155

5.1.2 Pracownicy cywilni

1. Według płci

Płeć	Zatrudnieni
Kobiety	3
Mężczyźni	3
RAZEM	6

2. Według poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia	Zatrudnienie	
	Ogółem	kobiety
wyższe	2	1
licencjackie	0	0
policealne	1	0
średnie	1	0
zasadnicze	1	1
podstawowe	1	1
RAZEM	6	3

5.1.3 Fluktuacja kadry

W 2024 roku odnotowano następujące zmiany:

- przyjęto do służby - 4 funkcjonariuszy
- zwolniono ze służby - 6 funkcjonariuszy (przejście na zaopatrzenie emerytalne 5; 1 przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej PSP)

Liczba funkcjonariuszy/pracowników, którzy zostali zwolnieni ze służby/pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie, w latach 2020 – 2024 przedstawia się następująco:

	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Liczba zwolnionych funkcjonariuszy (emerytura)	5	2	3	5	5
Liczba zwolnionych funkcjonariuszy (renta)	0	0	0	0	0
Liczba zwolnionych pracowników cywilnych	0	0	0	0	0
Liczba zwolnionych pracowników korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0

Liczba funkcjonariuszy/pracowników, którzy zostali przyjęci do służby/pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie w latach 2020 – 2024 przedstawia się następująco:

	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Liczba osób przyjętych do służby	11	9	5	8	4
Liczba przyjętych pracowników cywilnych	0	1	0	1	0
Liczba przyjętych pracowników korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0

Zmiany kadrowe powodują potrzebę przeprowadzenia szkolenia strażaków na różnego rodzaju kursach. W latach 2019 - 2023 skierowano strażaków na następujące szkolenia zawodowe:

RODZAJ SZKOLENIA	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak	4	8	4	6	3
Zaoczne Studium Aspirantów PSP	4	3	2	1	1

6 Finanse

Wykonanie budżetu za 2024 rok w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie:

Plan w rozdziale **75411** wynosił 22.092.170,00 zł a wykonanie 22.086.915,69 zł, co stanowi 99,98 %.

Środki zaplanowane w budżecie Komendy Powiatowej PSP w Nysie pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie 22.070.915,69 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19.756.809,03 zł
- świadczenia na rzecz strażaków - 561.096,48 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.753.010,18 zł.

Wydatki statutowe przeznaczono przede wszystkim na :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 496.047,00 zł |
| - zakup mediów | 475.262,94 zł |
| - zakup usług remontowych | 243.060,47 zł |

Kwotę 16.000,00 zł Starostwo Powiatowe przeznaczył na nagrody z okazji „Dnia Strażaka”.

Plan w rozdziale **75478** wynosił **1.185.828,74 zł** a wykonanie **1.185.828,74 zł**, co stanowi 100 %.

- 1) wydatki w kwocie 250.000,00 zł przeznaczono na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi, w szczególności na zakupy i usługi związane z odbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz elektrycznej i IT w budynkach komendy,
- 2) wydatki w kwocie 805.828,74 zł przeznaczono na wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby dla strażaków,
- 3) w budżecie ujęte zostały również środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł. pochodzące z firmy ubezpieczeniowej w ramach umowy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, które zostały przeznaczone na zakup serwera oraz UPS-a do pomieszczenia serwerowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, uszkodzonych podczas wrześniowej powodzi.

7 Zadania w sferze technicznej i kwatermistrzowskiej

7.1 Wyposażenie w sprzęt

W 2024 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie zakupiła i pozyskała następujące pojazdy i sprzęt pożarniczy:

Lp.	Zakupione pojazdy, sprzęt pożarniczy, logistyczny.	Finansowanie w zł		Uwagi
		Budżet	Poza budżet	
1.	Kamera termowizyjna /JRG nr 1 Nysa/	0	37.515	Zakupiono ze środków finansowych <u>WFOŚiGW</u> oraz samorządowych
2.	Zbiornik mobilny na paliwo z pompą	8.500	0	Zakupiono ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń
RAZEM		8.500	37.515	

Lp.	Pozyskane pojazdy, sprzęt pożarniczy przejęte z innych jednostek PSP lub instytucji:	Wartość w zł	Jednostka, instytucja
1.	Tablet z aplikacją SWD- 2 szt. /JRG nr 1 Nysa/	4.551	Firma MEGA z Nysy
RAZEM		4.551	

7.2 Utrzymanie w pełnej sprawności środków transportowych i sprzętu silnikowego

W 2024 roku wydatki związane z naprawami i konserwacją sprzętu silnikowego oraz ratowniczego, mające na celu utrzymanie pełnej sprawności bojowej, wyniosły łącznie 209 231 zł. Z tej kwoty 57 818 zł przeznaczono na zakup części zamiennych, a 151 413 zł na zlecone usługi, w tym niezbędne przeglądy i serwisy.

Lp.	Naprawy i konserwacje sprzętu samochodowego, silnikowego, ratowniczego i pływającego	Poniesione wydatki w zł 2024 r.	Poniesione wydatki w zł 2023 r.
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>			
1.	Naprawy pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego zakup części, konserwacje, przeglądy oraz serwisy.	Naprawy: 93.933	Naprawy: 72.600
		Zakup części: 57.818	Zakup części: 21.847
		Przeglądy: 57.480	Przeglądy: 29.712
		Razem: 209.231	Razem: 124.159

Lp.	Cel naprawy i konserwacji sprzętu samochodowego, silnikowego i pływającego	Poniesione wydatki w zł
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>		
1.	Samochód rat.-gaś. GBA Man na wyposażeniu JRG Nysa: /naprawa układu chłodzenia, hamulcowego, pneumatycznego i skrzyni biegów – 27.566 zł/	27.566
2.	Samochód specjalny SD40 IVECO <u>Magirus</u> na wyposażeniu JRG Nysa: / obsługa okresowa, wymiana filtrów, oleju – 3.584 zł, wymiana przetwornicy napięcia – 1.896 zł, wymiana opon – 5.520 zł, naprawa czujnika podpory oraz przegląd roczny – 15.523 zł /	26.523
3.	Samochód specjalny <u>SLRWys</u> FORD <u>Ranger</u> na wyposażeniu JRG Głucholazy obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju, świec żarowych, uszczelki przepustnicy oraz regeneracja filtra DPF- 9.000 zł, naprawa układu wydechowego - 2.600 zł /	11.600
4.	Samochód rat.-gaś. GCBA VOLVO na wyposażeniu JRG Nysa: / obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju – 3.162 zł, wymiana czujnika NOX – 8.150 zł/	11.312
5.	Samochód rat.-gaś. GCBA MAN na wyposażeniu JRG Głucholazy: /naprawa systemu ładowania akumulatorów – 6.027 zł, wymiana pilota masztu oświetleniowego, czujnika wody i piany – 2.776 zł /	8.803
6.	Samochód specjalny SHD 21 VOLVO na wyposażeniu JRG Paczków: /naprawa układu paliwowego, kierowniczego i hamulcowego – 2.561 zł, naprawa układu hydraulicznego podestu ruchomego – 4.920 zł /	7.481
7.	Samochód specjalny <u>SLRr</u> VW <u>Amarok</u> na wyposażeniu JRG Nysa: / obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju oraz regeneracja filtra DPF- 3.057 zł, wymiana czujnika <u>AdBlue</u> - 4.150 zł /	7.207
8.	Samochód specjalny Mikrobus FORD Transit na wyposażeniu JRG Głucholazy: / naprawa instalacji elektrycznej – 3.960 zł, wymiana opon- 1.520 zł /	5.480
9.	Samochód rat.-gaś. GCBA MAN na wyposażeniu JRG Paczków: / obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju – 2.104 zł, naprawa układu pneumatycznego – 2.644 zł /	4.748
10.	Samochód specjalny Mikrobus OPEL <u>Vivaro</u> na wyposażeniu JRG Paczków: / wymiana opon- 2.640 zł, obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju – 1.296 zł/	3.936

11.	Samochód specjalny <u>SRw Iveco</u> na wyposażeniu JRG Nysa: / naprawa instalacji elektrycznej - 3.763 zł/	3.763
12.	Samochód specjalny <u>SLRr NISSAN PickUp</u> na wyposażeniu JRG Paczków: / wymiana opon- 3.280 zł, obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju – 432 zł/	3.712
13.	Samochód specjalny <u>SLKw RENAULT Trafic</u> na wyposażeniu KP PSP Nysa: / wymiana opon- 2.880 zł/	2.880
14.	Samochód specjalny <u>SW 3000 MERCEDES Atego</u> na wyposażeniu JRG Paczków: / obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju – 1.842 zł/	1.842
15.	Samochód specjalny <u>SLOp NISSAN Qashqai</u> na wyposażeniu KP PSP Nysa: / obsługa okresowa wymiana filtrów, oleju – 1.449 zł/	1.449
16.	Serwis i legalizacja masek, butli, aparatów oraz skafandrów nurkowych.	10.462
17.	Przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych.	7.011
18.	Przegląd sprężarek powietrznych	5.458
19.	Przegląd agregatów prądotwórczych.	3.714
20.	Przegląd i kalibracja detektorów, mierników gazowych oraz testera ODO.	2.706
21.	Przegląd butli powietrznych.	2.558

7.3 Wypadki i uszkodzenia samochodów, sprzętu oraz szkody w mieniu PSP.

Poniższa tabela przedstawia odszkodowania przyznane przez ubezpieczycieli w związku z powstałymi szkodami:

Lp.	Wypadki i uszkodzenia samochodów, sprzętu KP PSP w Nysie	Przyznane odszkodowanie w zł
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>		
1.	Uszkodzenie w wyniku zalania wodą powodziową. Dotyczy samochodu specjalnego pożarniczego GBA, marki IVECO, typ <u>EuroCargo</u> , należącego do JRG nr 2 w Głucholazach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC pojazdu.	34.421
2.	Uszkodzenie poszycia lewego tylnego podestu roboczego. Dotyczy samochodu specjalnego pożarniczego GCBA, marki MAN, typ TGM, należącego do JRG nr 2 w Głucholazach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC strażaka.	8.186
3.	Uszkodzenie skrzynki ładowania <u>Rettbox</u> i gniazda wtykowego <u>Rewttboz</u> . Dotyczy samochodu specjalnego pożarniczego SD40, marki IVECO, typ TGM, należącego do JRG nr 1 w Nysie. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC strażaka.	7.668
4.	Uszkodzenie kabiny pojazdu: uszkodzone elementy to lusterko <u>rampowe</u> , owiewka narożna kabiny oraz mocowania kratki osłony reflektora. Dotyczy samochodu specjalnego pożarniczego GCBA, marki MAN, typ TGM, należącego do JRG nr 1 w Nysie. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC strażaka.	509

Lp.	Szkody w mieniu KP PSP w Nysie	Przyznane odszkodowanie w zł
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>		
1.	Zalanie budynków A i B komendy w wyniku powodzi. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia.	oczekujemy na decyzję ubezpieczyciela
2.	Zalanie sprzętu IT i łączności komendy w wyniku powodzi. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia.	78.183
3.	Zalanie parkietu w pomieszczeniu stołówki w budynku A JRG nr 1 w Nysie. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia.	8.320
4.	Zagubienie radiotelefonu będącego sprzętem łączności należącym do JRG nr 2 w Głucholazach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC strażaka.	3.170
5.	Uszkodzenie komputera stacjonarnego w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej należącego do JRG nr 2 w Głucholazach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia.	1.549

7.4 Poprawa stanu wyposażenia i umundurowania strażaków.

Lp.	Zakupy umundurowania	Poniesione wydatki w zł 2024 r.	Poniesione wydatki w zł 2023 r.	Uwagi
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>				
1.	Ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty specjalne gumowe i skórzane, buty koszarowe, hełmy, kominiarki, itp.	8.400	195.171	
2.	Obuwie służbowe zakupione z programu modernizacji służb mundurowych	17.500	26.100	
3.	Umundurowanie służbowe i wyjściowe	3.474	8.193	93.645 zł umundurowanie służbowe otrzymane od KW PSP Opole
RAZEM		29.374	229.464	

7.5 Przeprowadzone bieżące prace remontowe i zakupy materiałów.

Lp.	Przeprowadzone prace remontowe i zakupione materiały budowlane	Poniesione wydatki w zł 2024 r.	Poniesione wydatki w zł 2023 r.
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>			
1.	Przeprowadzone prace remontowe	275.168	53.346
2.	Materiały budowlane	23.533	37.942
RAZEM		298.701	91.288

7.6 Przeglądy budowlane oraz instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej.

Lp.	Przeglądy	Poniesione wydatki w zł 2024 r.	Poniesione wydatki w zł 2023 r.
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>			
1.	Instalacja detekcji wycieku gazu (GAZEX)	1.168	2.360
2.	Instalacji klimatyzacji	0	2 399
3.	Instalacji elektrycznej i odgromowej (5-letni)	0	0
4.	Okresowy budowlany	6.150	0
5.	Okresowy budowlany (5-letni)	0	0
6.	Instalacji gazowej	0	1.000
7.	Okresowy kominarski	2.568	2.080
8.	Okresowy pomiary na stanowisku pracy	2.340	0
9.	Przegląd kotła	1.316	0
RAZEM		13.542	7.839

7.7 Wyszczególnienie ważniejszych prac remontowych:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (od dnia do dnia)	Plan	Poniesione wydatki
1.	Remont pomieszczeń w JRG 2 Głuchołazy	KP PSP Nysa	grudzień 2023 r.	Bieżące naprawy, podniesienie funkcjonalności	215.898

7.8 Sprzęt komendy przekazany do jednostek OSP

Lp.	Przekazany pojazd, sprzęt	Jednostka
<i>Komenda Powiatowa PSP Nysa</i>		
1.	Samochód – SLKw VW T4 z JRG nr 1 w Nysie	OSP Rzymkowice
2.	Samochód – Mikrobus VW T4 z JRG nr 2 w Głucholazach	OSP Markowice

7.9 Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Podział środków budżetowych przyznanych dotacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), przyznanych w 2023 roku.

Nadzorowano podział środków przyznanych dotacji, etapami obejmując przygotowanie wniosków, podpisanie umów, a następnie rozliczenie dotacji poprzez sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

- 1) Podział środków przyznanych dotacją Komendanta Głównego dla jednostek OSP w KSRG na realizację zadania publicznego **"Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego"**:

- ilość dotowanych jednostek OSP - **18**
- dotacja razem - **77 273 zł**
- wydatki bieżące - **77 273 zł**
- wydatki inwestycyjne - **0 zł**

- 2) Podział środków przyznanych dotacją dla OSP na realizację zadania publicznego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zakup sprzętu transportowego:

- ilość dotowanych jednostek OSP - **10**
- dotacja razem - **44 480 zł**
- wydatki bieżące - **44 480 zł**
- wydatki inwestycyjne - **0 zł**

- 3) Podział środków przyznanych dotacją MSWiA dla jednostek OSP na realizację zadania publicznego **„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych”**:

- Ilość dotowanych jednostek OSP - **4**
- dotacja razem - **500 000 zł**
- wydatki bieżące - **500 000 zł**
- wydatki inwestycyjne - **0 zł**

4) Podział środków przyznanych na dofinansowanie Obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach dotacji dla zadania publicznego **"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"**:

- Ilość dotowanych jednostek OSP - 2
- dotacja razem - 36 000 zł
- wydatki bieżące - 36 000 zł

5) Podział środków przyznanych dotacją Komendanta Głównego dla jednostek OSP z firm ubezpieczeniowych na realizację zadania publicznego " Budowa i modernizacja obiektów strażnic" zalanych i zniszczonych po powodzi:

- Ilość dotowanych jednostek OSP - 2
- dotacja razem - 100 000 zł
- na wydatki bieżące - 100 000 zł

7.10 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nysie wraz z JRG

W związku z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nysie wraz z JRG, oraz zgłoszeniu niniejszej inwestycji do projektu „ustawy modernizacyjnej” na lata 2026-2029, podjęto niezbędne działania w następujących obszarach:

- 27 lipca 2024 roku w KP PSP w Nysie w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka oraz Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego odbyło się uroczyste podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
- Komendant Powiatowy PSP w Nysie, zarządzeniem nr 35/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku powołał komisję złożoną z funkcjonariuszy komendy do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
- 13 sierpnia 2024 roku Komendant Powiatowy PSP w Nysie spotkał się z przedstawicielami UM w Nysie celem skonsultowania zapisów „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Akacjowej w Skorochowie”, czego następstwem było przyjęcie w dniu 28 sierpnia 2024 roku Uchwały NR V/65/24 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego planu.
- W dniu 5 września 2024 roku grupa funkcjonariuszy komendy wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Nysie uczestniczyła w spotkaniu z kierownictwem nowo wybudowanej Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce, podczas którego uzyskano cenne uwagi dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych etapów budowy.
- Komendant Powiatowy PSP w Nysie 27 września 2024 roku zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Nyskiego o dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nysie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w 2025 roku.

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji w 2025 roku.

8 Wnioski

Analiza działań operacyjnych pokazuje, że w roku 2024 odnotowano rekordową i dotychczas nienotowaną liczbę zdarzeń w powiecie nyskim. Liczba trzech tysięcy pięciuset czterdziestu siedmiu interwencji w powiecie jest wyższa od najwyższej dotychczas odnotowanej w 2020 roku ilości interwencji o 325, co stanowi wzrost o 10%. Przyczyną powyższej sytuacji było wystąpienie we wrześniu 2024 roku powodzi i związanych z nią działaniami ratowniczymi oraz usuwaniem jej skutków.

Duża ilość zdarzeń, które występują często w krótkim okresie czasu na terenie powiatu wskazuje, że ważny jest sprawnie funkcjonujący krajowy system ratowniczo gaśniczy, w którym wiodącą rolę pełni PSP z jednostkami OSP włączonymi do tego systemu. Dążyć należy do utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia i wyposażenia podmiotów ksrg, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej w celu prawidłowej i niezawodnej realizacji działań ratowniczych.

Należy podkreślić, że 52 jednostki OSP niewłączone do KSRG są nie mniej istotnymi podmiotami w działaniach na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ma to szczególnie odzwierciedlenie w trakcie występowania na terenie powiatu intensywnych zjawisk pogodowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu) i zagrożeń hydrologicznych, powodujących jednoczesne występowanie dużej ilości zdarzeń, a tym samym zwiększone zapotrzebowanie na siły i środki do ich likwidacji. Potwierdzeniem potencjału sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nyskiego były działania podczas ubiegłorocznej powodzi.

Do istotnych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w 2024 r. należą:

- rozpoczęcie procesu planowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nysie wraz z JRG,
- przywróceniu funkcjonowania komendy i JRG w Nysie po zalaniu obiektów w trakcie powodzi,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie JRG w Głuchołazach ,

Braki w wielu aspektach są jednak nadal duże. Do najpilniejszych potrzeb komendy należą:

- zakup wyposażenia (samochód, łódź) dla Specjalistycznej Grupy Sonarowej „Paczków”,
- remont posadzek w garażach w JRG Głuchołazy i JRG Paczków.
- remont placu wewnętrznego w JRG Paczków,
- uzupełnienia strat w sprzęcie ratowniczym i wyposażeniu wynikłych w trakcie ubiegłorocznej powodzi.

W roku 2024 realizując zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu nyskiego, nie stwierdzono wzrostu zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Należy kontynuować realizację zadań wyznaczonych w rocznym planie pracy komendy na rok 2025 ze szczególnym uwzględnieniem:

- współdziałania z podmiotami samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- doskonalenia współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami oraz zespołami zarządzania kryzysowego,
- kontynuowania sukcesywnej wymiany i uzupełniania pojazdów i sprzętu jednostek ratowniczo gaśniczych i komendy,

- organizowania szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia odpowiedniego potencjału ratowniczego,
- przeprowadzaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
- sukcesywne wdrażanie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Reasumując należy stwierdzić, że na dzień sporządzenia informacji nie istnieją przesłanki mogące świadczyć o możliwych zagrożeniach dla obecnego stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu nyskiego.